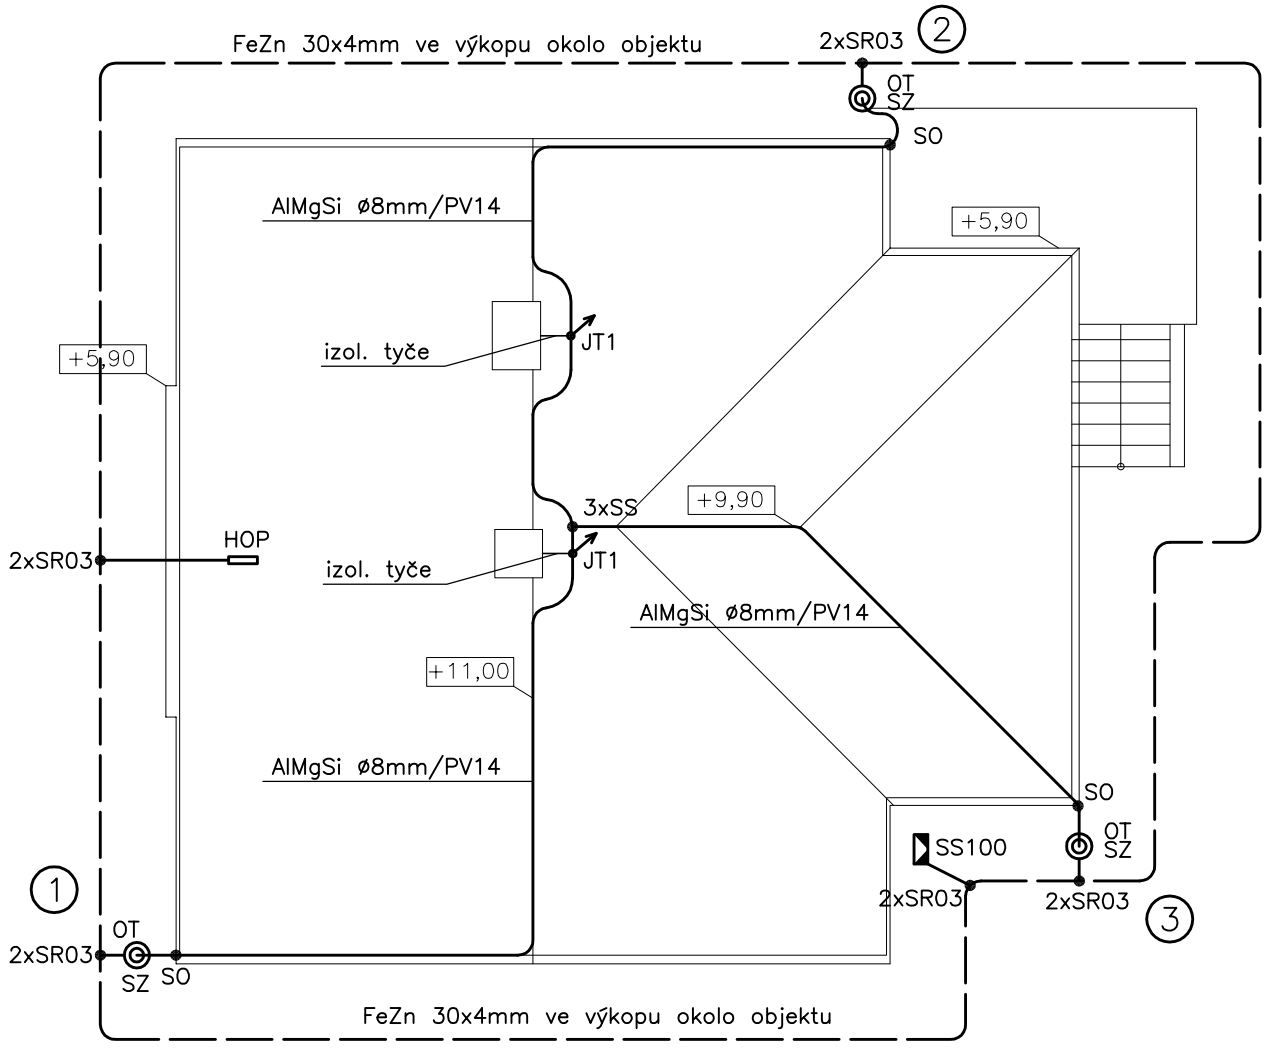

LEGENDA HROMOSVODU A UZEMNĚNÍ

JT1	Jímací tyč 1m vč.svorky + izolační tyče 0,5m uchycené na komín
SO	Svorka okapová
SS	Svorka spojovací
SZ	Svorka zkušební
OT	Trubka ochranná
SR03	Svorka spojovací drát–pásek
(1)	Označení svodu
HOP	Svorkovnice hlavního ochranného pospojení

POZNÁMKA

Jímací soustava po zkušební svorku AlMgSi ø8mm, od zkušební svorky na pásek FeZn ø10mm, zemnící pásek FeZn 30x4mm.
Krytina šablony "cetris", oplechování TiZn.

ČSN EN 62305, ČSN 33 2000–5–54, ČSN EN 50164

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. D. Vojtíšková	M. Gatter	M. Gatter
Místo: Liberec 15 – Harcov	Stavební úřad: Liberec	
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec		

PROJEKT LIBEREC s.r.o
IČ 62241150, DIČ CZ62241150
OR u KS Ústí n.L. C8006
Bílá 16
463 43 Český Dub
tel.: 608 982 512
GPS 50°39'51.987"N
15°2'7.516"E

Akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBJEKT Č. 376/1, HARCOV – LIBEREC
PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY

Obsah: Hromosvod a uzemnění

Formáty:	3 A4
Datum:	06.2017
Měřítko:	1:100
Číslo zakázky:	707–17
Stupeň: DSP+DPS	č. výkresu: E8