1NP

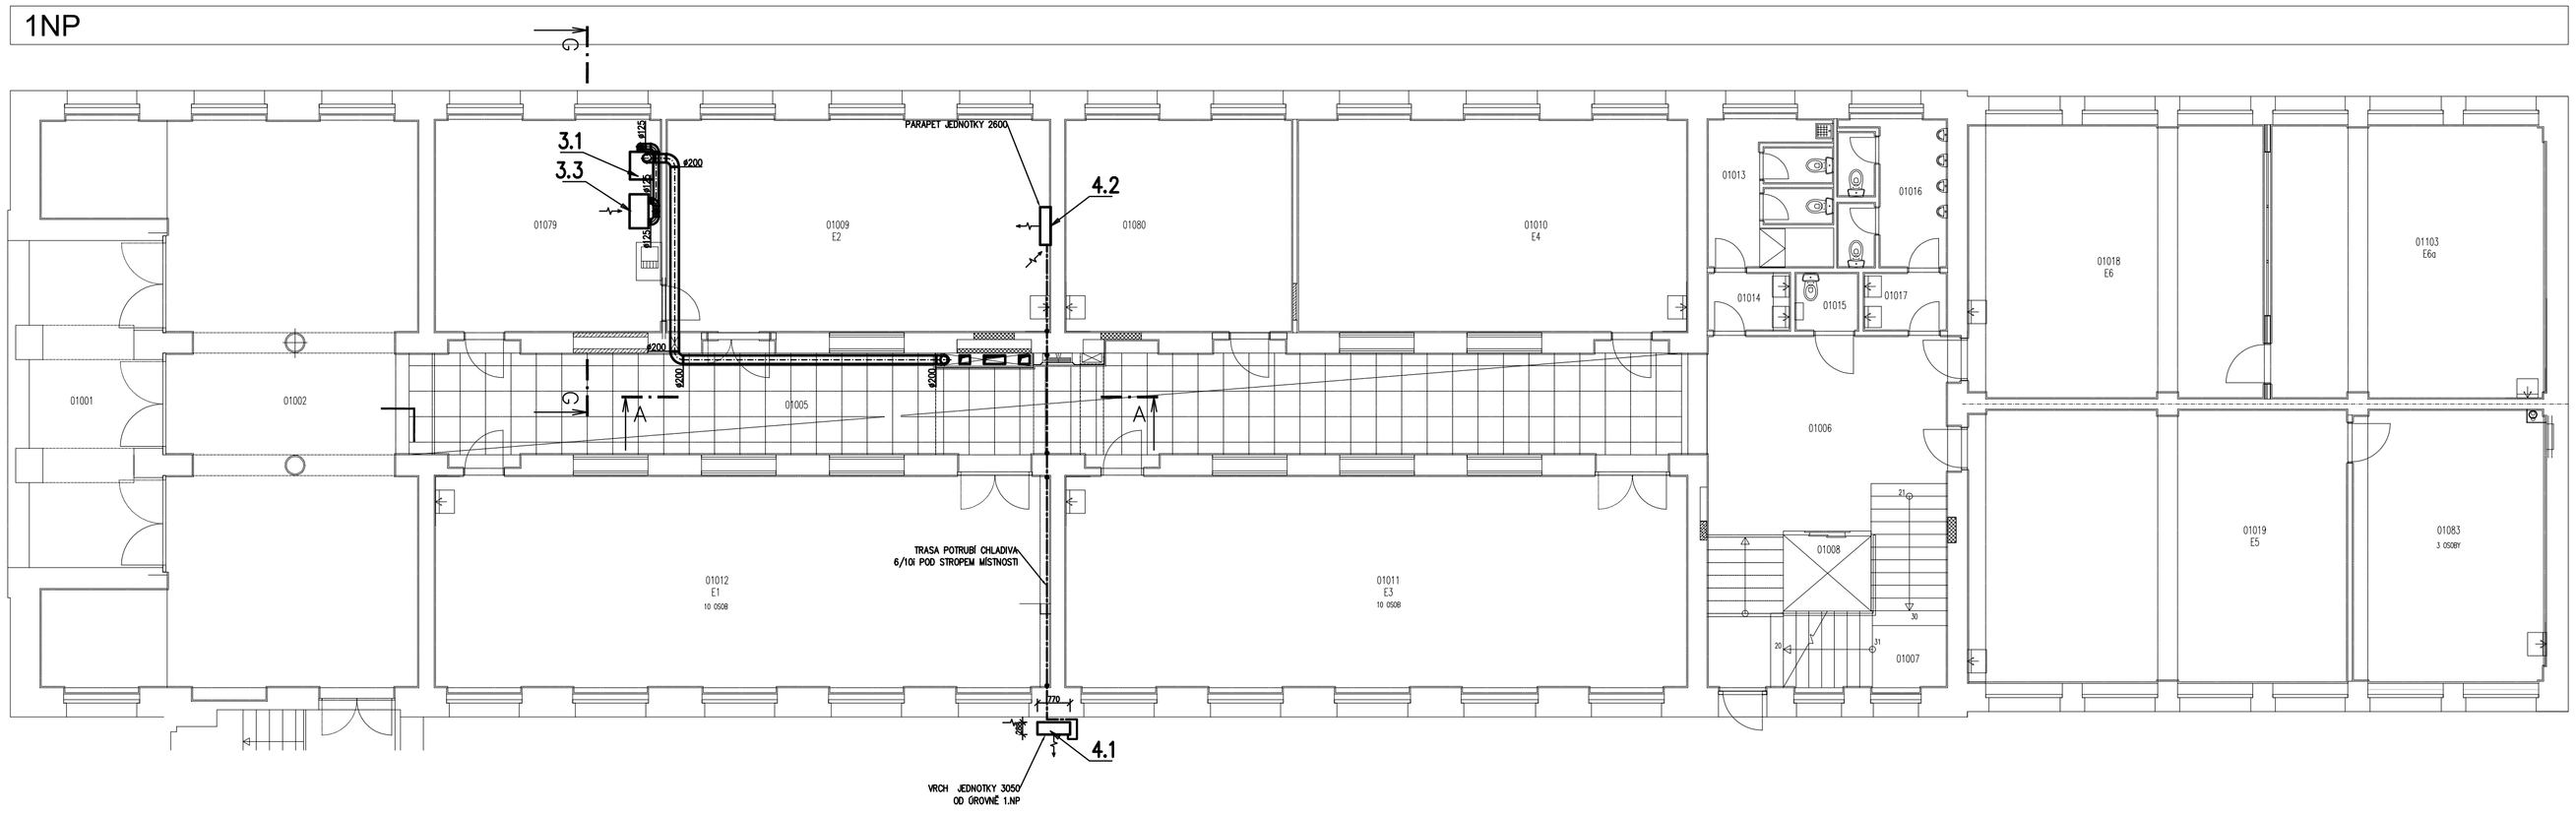

1PP

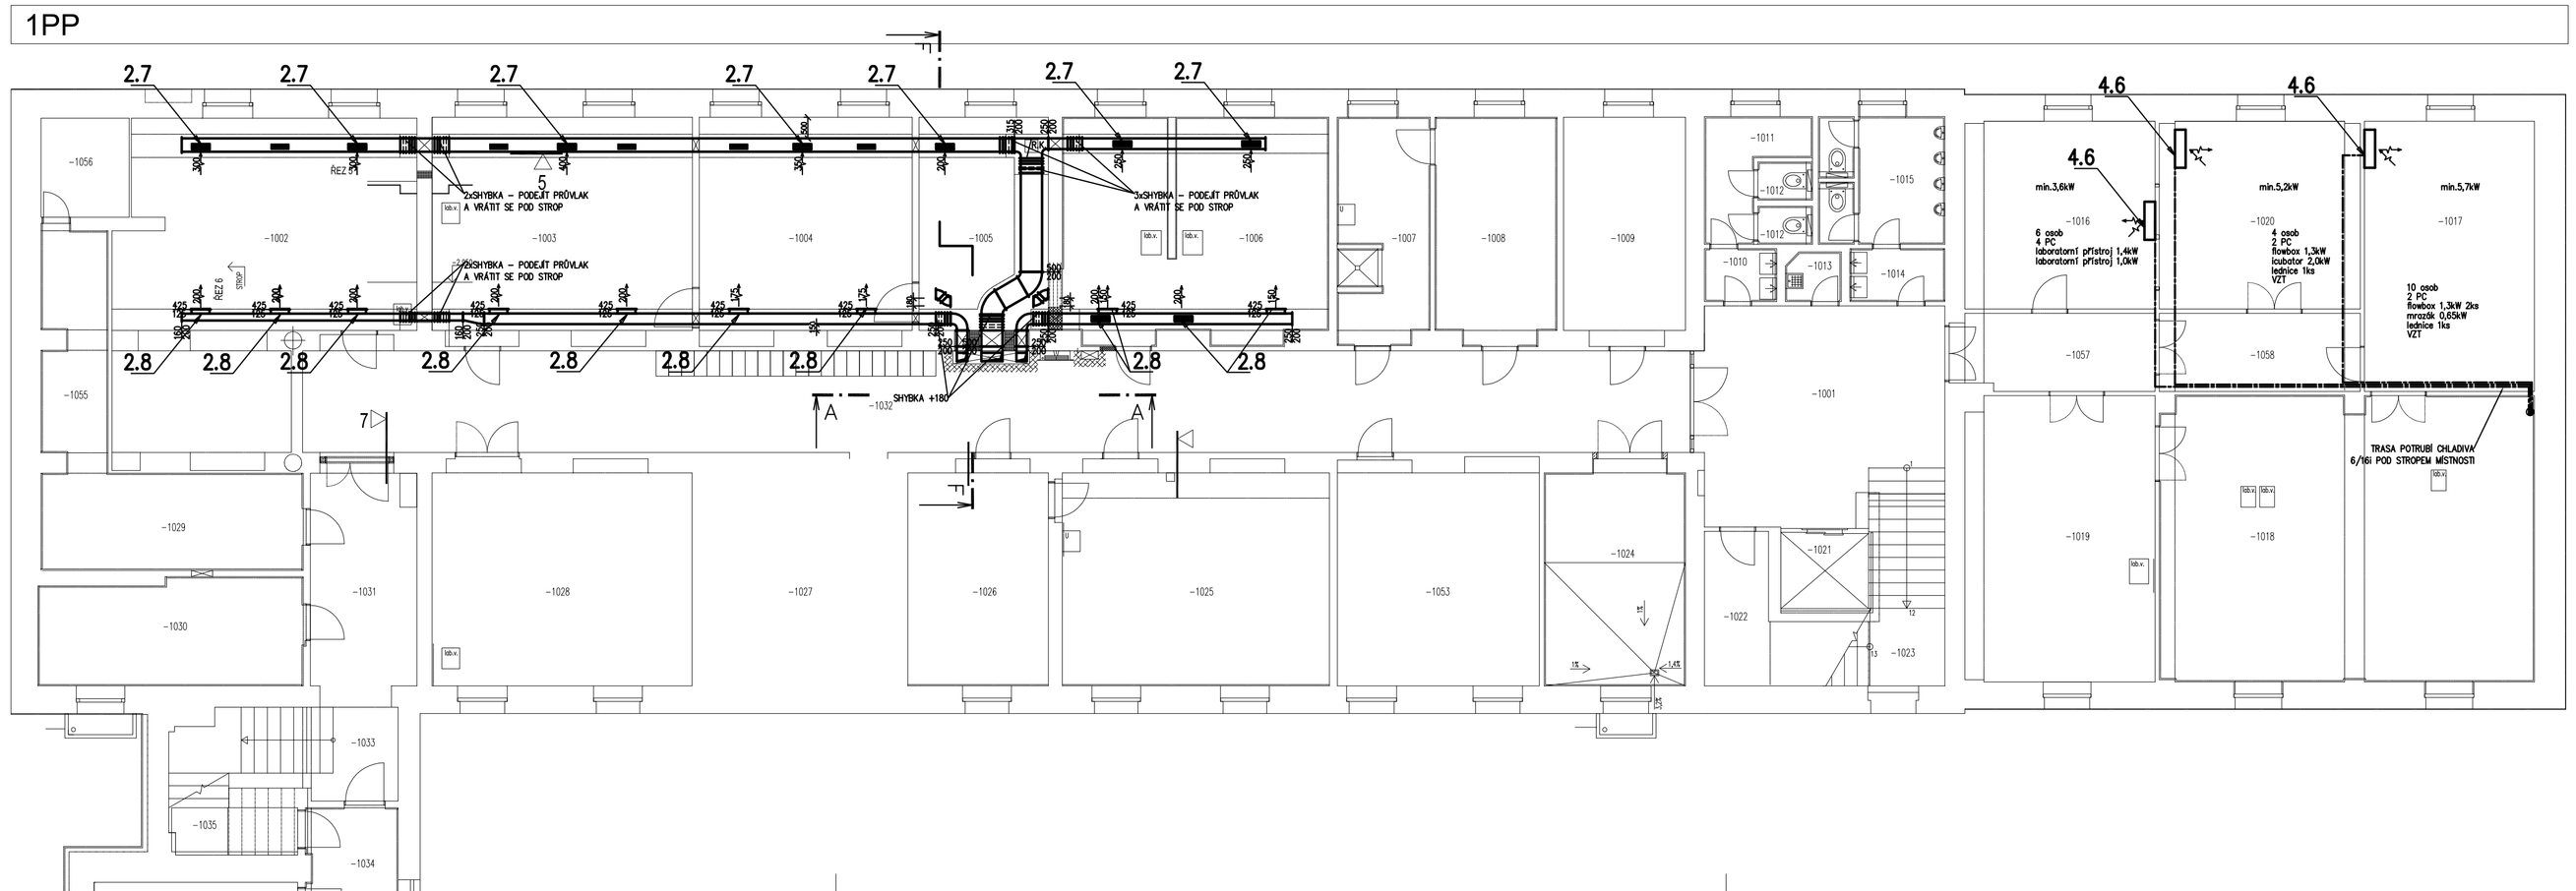

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA	V.M.
-1001	Chodba		28,20	2,55
-1002	KNT-laboartoř	NE8 - 10	47,38	2,60
-1003	KNT-laboratoř	NE3 - 20	31,80	2,60
-1004	KNT-laboratoř		24,90	2,60
-1005	KNT-laboratoř		17,00	2,60
-1006	KNT-chem.labor.	NE2 - 14	31,65	2,60
-1007	Úklidová komora		12,35	2,60
-1008	SPU-sklad údržby		13,50	2,60
-1009	KNT-pracovna pedagoga		16,45	2,60
-1010	Předsíň WC		2,10	2,52
-1011	Předsíň WC		4,90	2,52
-1012	WC Ž		2,30	2,52
-1013	Úklidová komora		1,90	2,52
-1014	Předsíň WC		2,80	2,52
-1015	WC M		8,90	2,52
-1016	KNT- laboratoř	NE4 - 5	20,30	2,73
-1017	KNT-laboratoř	NE5 - 5	20,07	2,73
-1018	KNT-laboratoř	NE6 - 10	60,00	2,73
-1019	KNT-laboratoř	NE7 - 8	30,40	2,73
-1021	Výtah		3,80	2,60
-1022	SPU-sklad údržby		11,70	2,60
-1023	Schodiště		13,30	2,60
-1024	Výměníková stanice		17,00	2,55
-1025	KNT-laboratoř mechan. vlastností		31,65	2,64
-1026	KNT-pracovna doktorandů		17,00	2,64
-1027	KNT-laboratoř		24,90	2,64
-1028	KNT-laboratoř		31,80	2,64
-1029	SPU-sklad údržby		14,50	2,30
-1030	Pomocná provozní místnost		14,50	2,30
-1031	Chodba		14,00	2,30
-1032	Chodba		84,50	2,72
-1033	Schodiště		12,10	2,30
-1034	Chodba		10,00	2,30
-1035	SPU-sklad údržby		3,10	2,30
-1036	Rozvodna-rozvaděč		23,10	2,30
-1037	SPU-sklad údržby		18,00	2,30
-1038	KNT-sklad		10,30	2,30
-1039	KNT- přiruční sklad		12,00	2,30
-1053	SPU-sklad údržby		25,90	2,64
-1055	instalační chodba		13,64	2,60
-1056	KNT-laboratoř	5	27,45	2,73
-1057	KNT-chodba		8,22	2,73
-1058	KNT-chodba		8,22	2,73

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA	V.M.
1001	Vstup		27,00	3,35
1002	Vstupní hala		96,00	3,35
1005	Chodba		72,50	3,35
1006	Hala		33,70	3,35
1007	Schodiště		16,70	3,35
1008	Výtah		3,80	3,35
1009	Celoškolská učebna	E2 - 25	50,00	3,35
1010	Celoškolská učebna	E4 - 26	48,90	3,35
1011	Celoškolská učebna	E3 - 24	75,90	3,35
1012	Celoškolská učebna	E1 - 24	80,00	3,35
1013	WC ženy		8,84	3,35
1014	Umývárna WC		3,02	3,35
1015	WC imobilní		0,70	3,35
1016	WC muži		8,98	3,35
1017	Umývárna WC		3,02	3,35
1018	Celoškolská učebna	E6 - 54	89,50	3,35
1019	KSP-učebna	E5 - 30	59,00	3,35
1079	Denní místnost uklizeček		25,00	3,35
1080	Celoškol.počítač. učebna	20	27,00	3,35
1083	KSP-přiruční sklad		30,00	3,35

POZNÁMKA:

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ V PROSTORU KROVU BUDE TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLOVÁNO, A TO MINERÁLNÍ PLSTÍ TL.60MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FOLÍ

AKUSTICKY IZOLOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ TL.40MM S AI FÓLIÍ

POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ TL.60MM S AI FÓLIÍ A S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT

V PROSTORU KROVU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ PROVĚŘIT A OVĚŘIT PRŮCHODNOST TRAS

STĚHOVÁNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK DO PROSTORU KROVU BUDE JEŘÁBEM PŘES OTEVŘENOU STŘECHU NA PŘIPRAVENÝ ROZNÁŠECÍ RÁM SE ZÁCHYTNOU VANOU

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

Zodp. projektant	Vypracoval	Vedoucí projektant	TOPKLIMA SPOL.S R.O. LIBEREC
Ing. J. Kovář	Ing. J. Kovář	ing. D. Vojtíšková	MRŠTÍKOVA 399/2a, LIBEREC 3
Investor : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI			
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI **LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292** **GENERÁLNÍ OPRAVA E1**		Datum	09/2018
		Stupeň	DPS
		Zak.č.	201806750
Výkres **PŮDORYS 1.PP+1.NP**		Měřítko 1 : 100	Č.výkresu VZ–1