
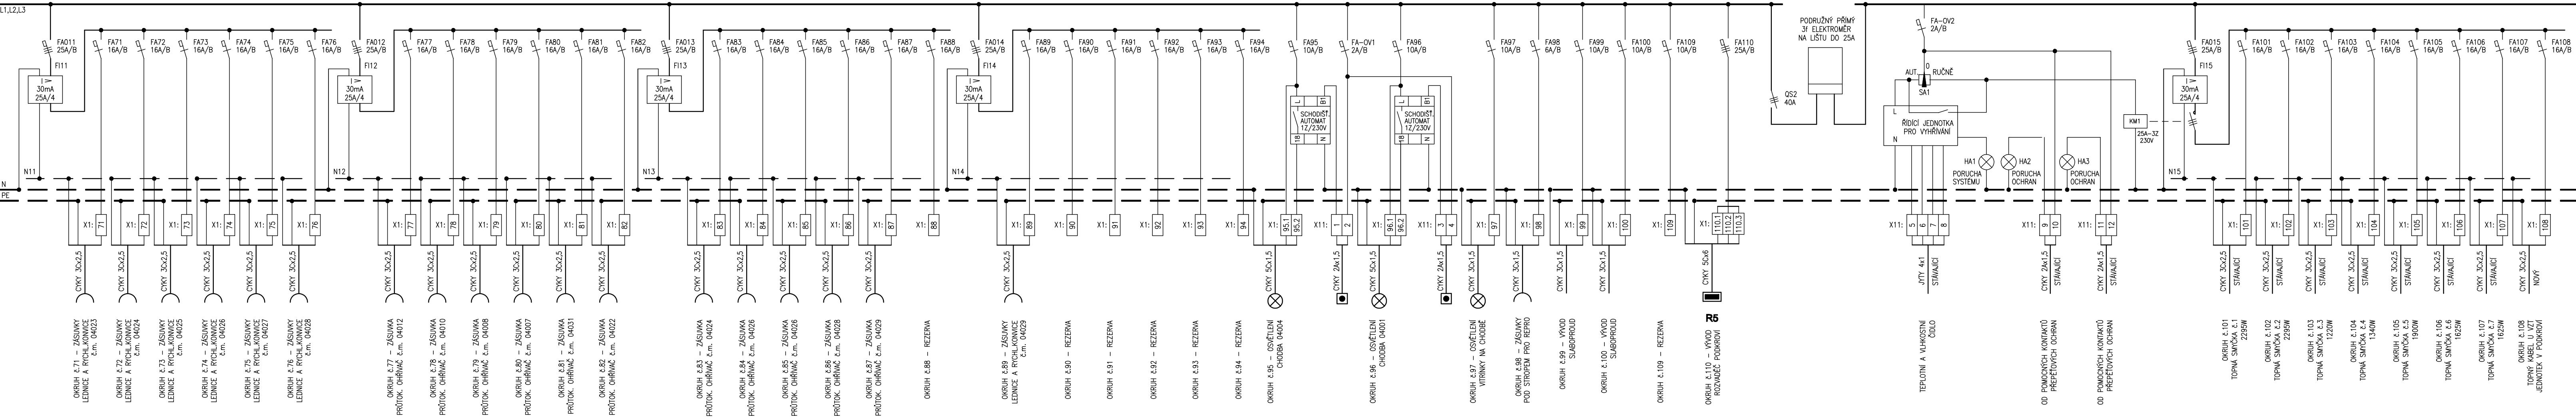


TYP SÍŤE 3 NPE ~50Hz-400V/TN-C-S

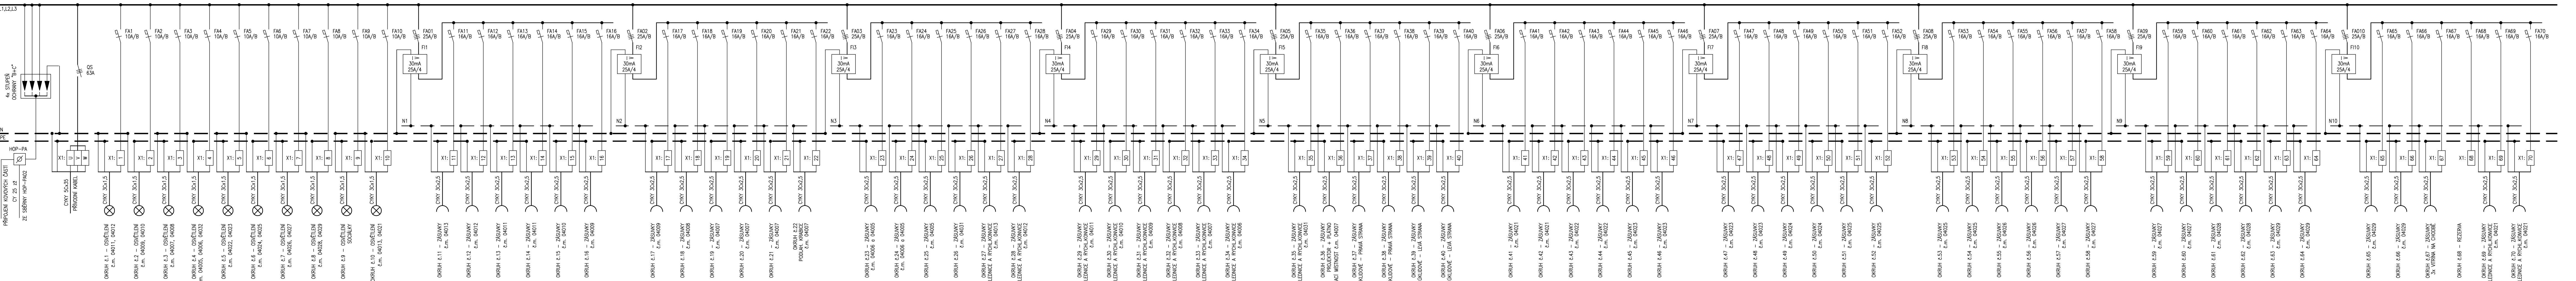




OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
800 x 1575 x 210 mm

PŘÍVOD :
VÝVODY :
PROVEDENÍ DVEŘÍ :
ZKRATOVÁ ODOLNOST :
KRYTÍ :
SPODEM
VRCHEM
LEVĚ
10 kA
IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NEJMAZATELNĚ OZNAČIT
DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHEMA

ELEKTROMĚR A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO OKAPY A SVODY BUDOU POUŽITY ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

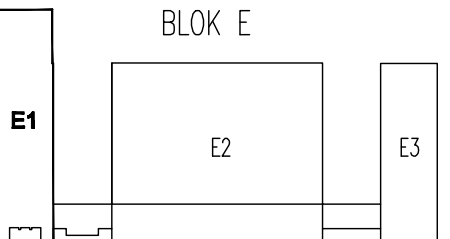

 REPOS, Lbc, s.r.o. projektční a statická kancelář 8.BŘEZNA 12, 46001 LIBEREC 5		 BEDNÁŘ elektro projekty 604 686 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz				
ZODP. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL				
ING. D. VOJTIŠKOVÁ	JAROMÍR BEDNÁŘ	BLANKA HAVELKOVÁ	JAROMÍR BEDNÁŘ - ČKAIT 0500781			
		JAROMÍR BEDNÁŘ	DATUM	09/2018	SLOŽKA	
			ZAK.ČÍSLO	096-18-3		
OBJEDNATEL	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292		STUPEŇ	DPS	ZMĚNA	
NÁZEV	GENERÁLNÍ OPRAVA E1		FORMÁT	6 A4		
ČÁST	D.1.4.5 ELEKTRO - SILNOPROUD		MĚR.	VÝKRES		PARÉ
VÝKRES	ROZVADĚČ R4			31		