2.N.P. 1:50

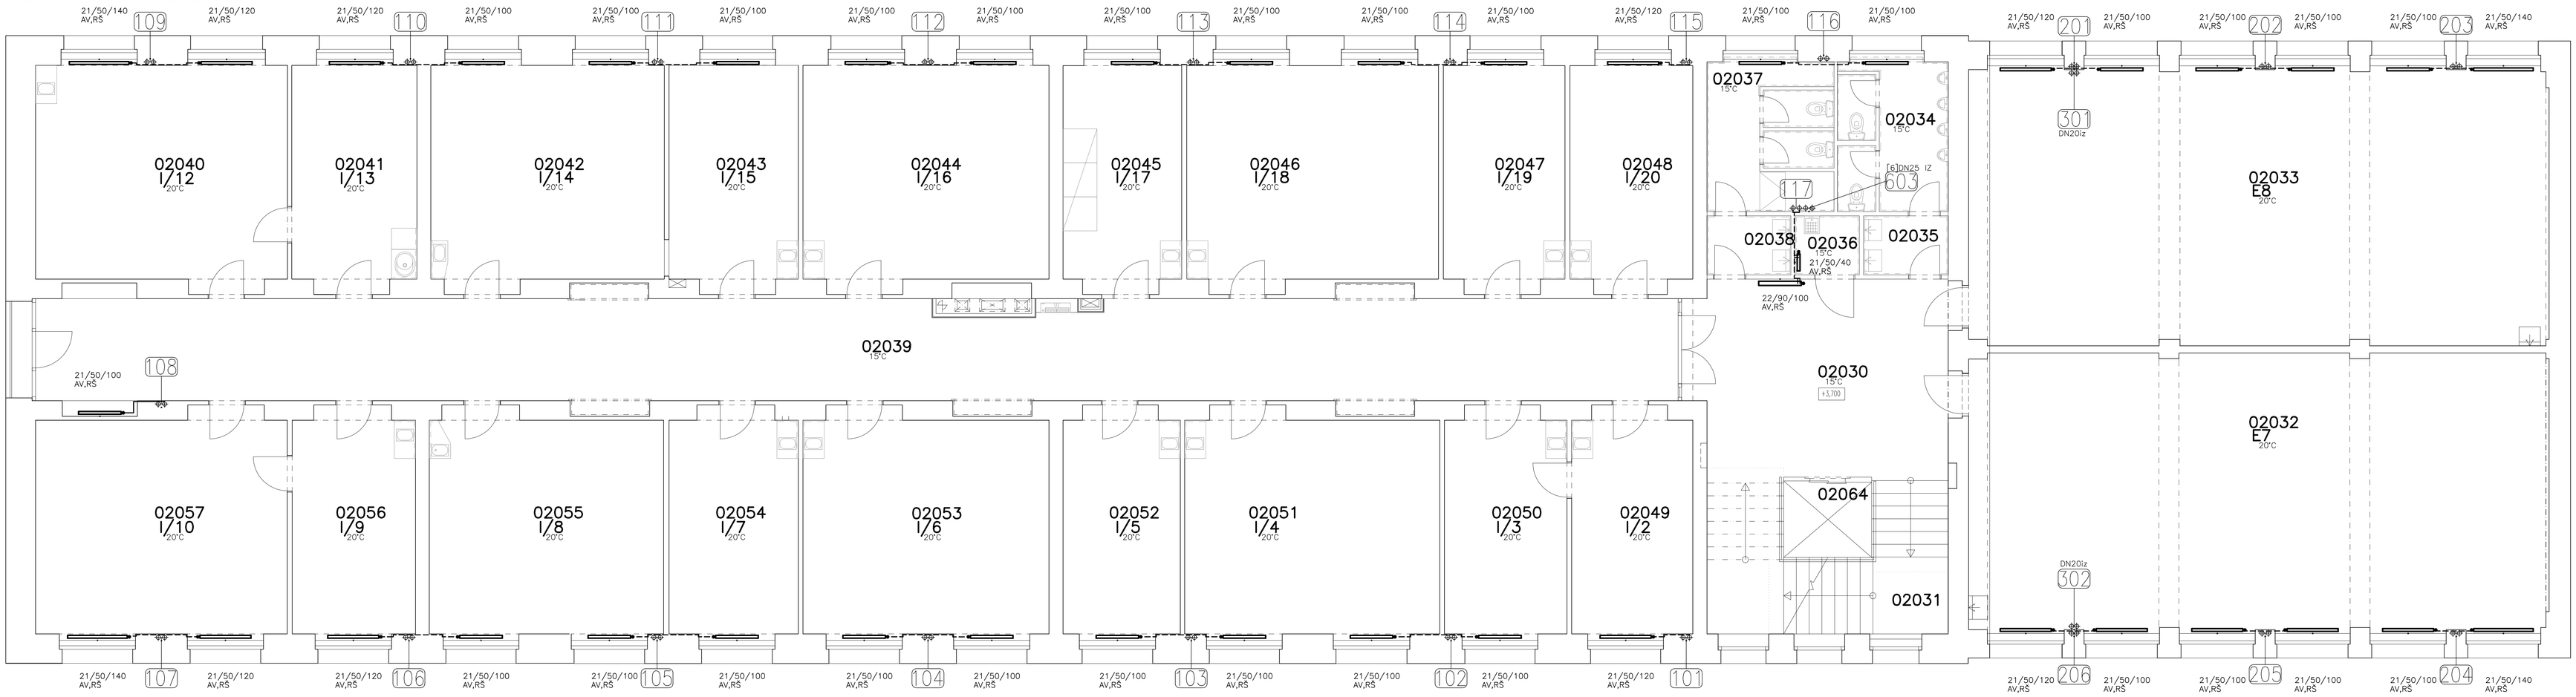

1.N.P. 1:50

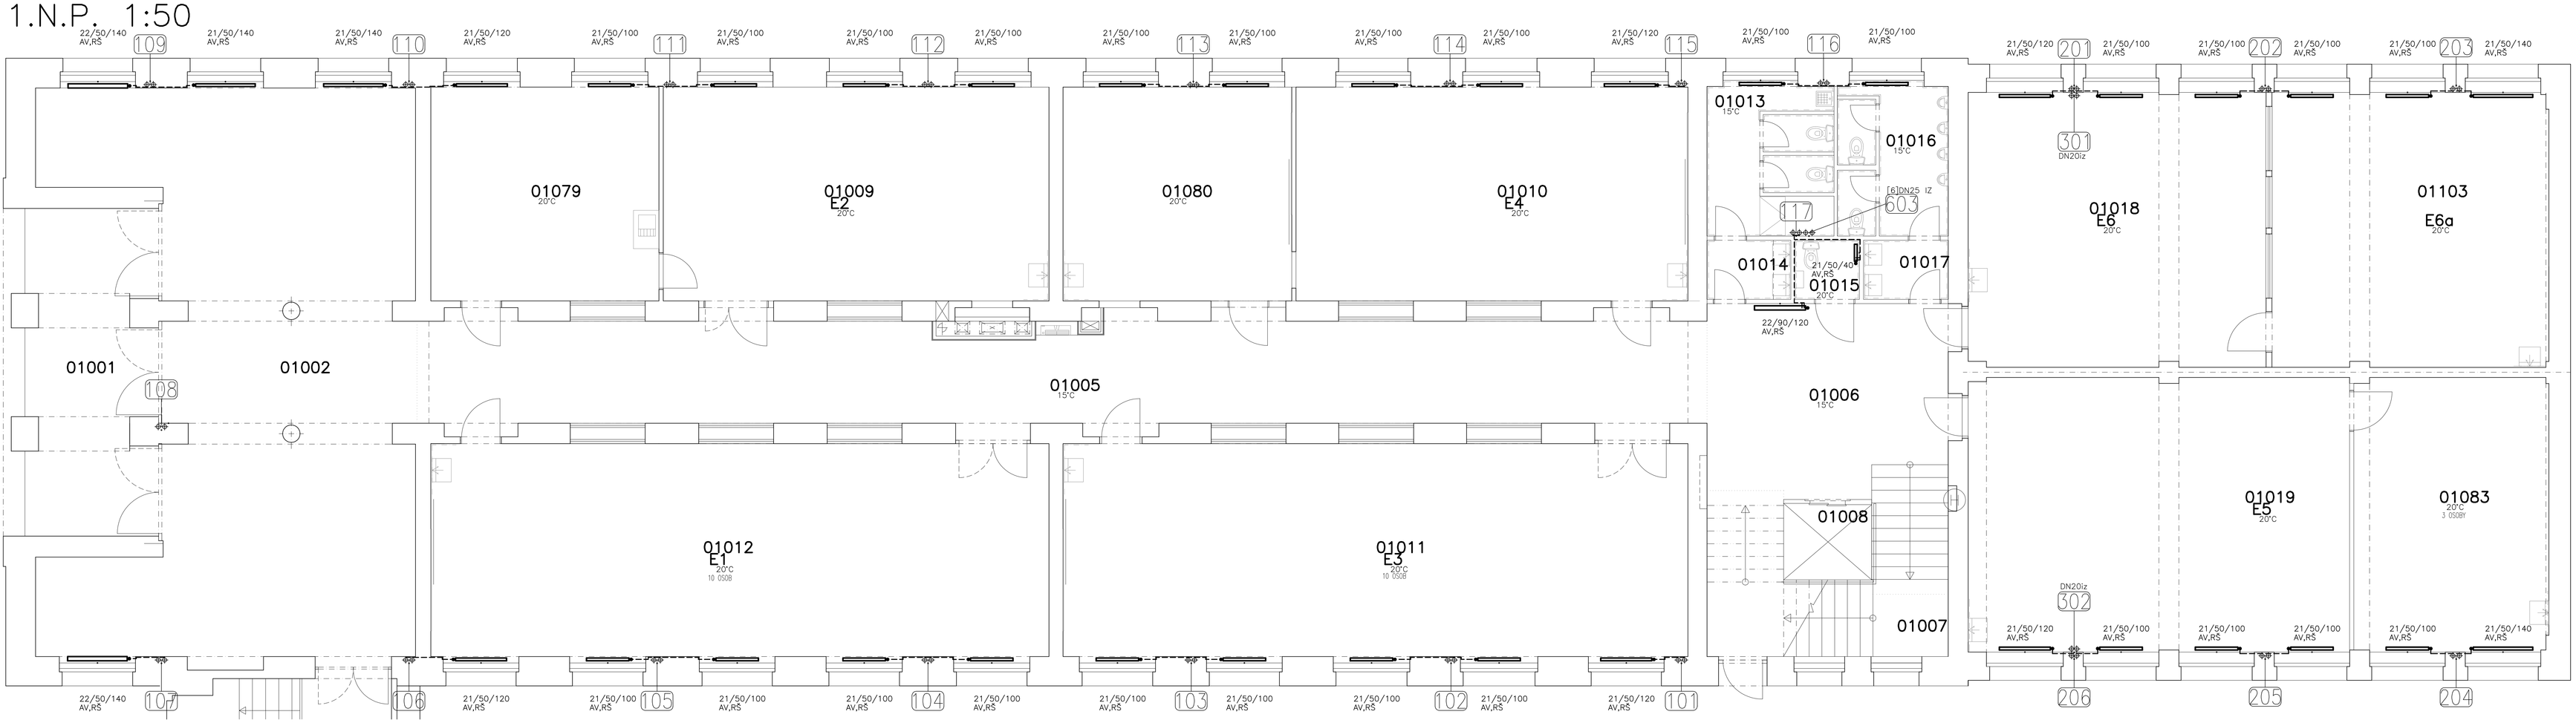

LEGENDA

PATEŘNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
horizontální vedení a stoupačka
[X] Označení okruhu vytápění
[YY] Pořadové číslo stoupačky
v konstrukcích tepelně izolováno
v místnostech jiných okruhů tepelně izolováno
sklon 0,3% k vypouštění
nejvyšší místa odvzdušněna
P??=dimenze přívodního potrubí
Z??=dimenze zpětného potrubí

PATA STOUPAČKY
K20 kulový uzavírací kohout DN20
VV20 vyvažovací ventil ruční DN20
VK vypouštěcí kohout DN15

UPEVNĚNÍ POTRUBÍ
PEVNÝ BOD

GUMOVÝ (PRYŽOVÝ) KOMPENZÁTOR
ZÁVITOVÝ

Přípojka radiátoru
ocelové potrubí DN15,
v konstrukcích tepelně izolováno

Deskový radiátor napojený z boku
typ/výška/délka (cm)
s odvzdušněním,
osazeno min.150mm od podlahy
AV axiální termostatický ventil
RS regulační radiátorové šroubení

Investor/zadavatel	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Hlavní projektant	Ing.D.Vojtíšková
Projektant	TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 398/2a 460 01 Liberec 3 www.topklima.cz IČ 46712551 DIČ CZ46712551 Ing. M. Spálenský spalensky@topklima.cz gsm: 604239227 tel: 484845577
Akce	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292 GENERÁLNÍ OPRAVA E1
Stupeň:DPS	Č.zakázky:201806750 Datum:30.09.2018
Profese	D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ
Dokument	T2 PŮDORYS 1.N.P. a 2.N.P.
Měřítko: 1:50	