

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST DOMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Poznámka:

Členění oken je zakresleno při pohledu z exteriéru.

Montážní spára oken vypěněna PUR pěnou, z interiérové strany přelepena parotěsnou páskou, z exteriérové difuzně otevřenou páskou.

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.





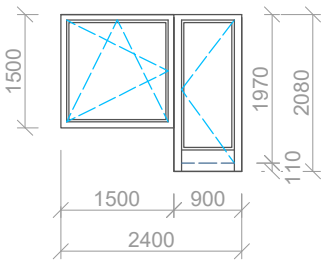
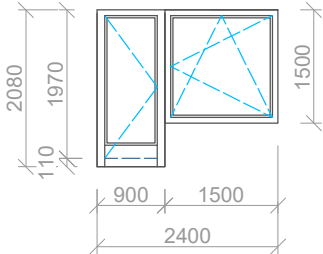
Autorizační razítko		Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	682/2019
			Formát	3 x A4
Akce			Datum	02.2020
Název akce			Měřítko	
Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL			Číslo paré	Číslo výkresu
Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Rekonstrukce budovy TUL KTV"				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - okna ve zdivu				
NOVÝ STAV				

N.18

REVIZE 1
15.4.2021

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
O 16		typ: pás ze 2ks plastových oken rám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2x1200/1160mm otevírání: 2x sklopné dovnitř, ovládání ruční táhlem barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	2
O 17		typ: pás z 5ks plastových oken rám tř.A, členění viz sch. zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 5x1200/1160mm otevírání: 5x sklopné dovnitř, ovládání ruční táhlem barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	1
O 18		typ: plastové okno rám tř.A, 1 křídle zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1000/1200mm otevírání: otvíravé/sklopné dovnitř, kování klika barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	2
O 19		typ: plastové okno rám tř.A, 1 křídle zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1200/600 mm otevírání: sklopné dovnitř, ovládání ruční táhlem barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	1
O 20		typ: plastové okno s otvorem pro VZT žaluzií se sítí proti hmyzu Pz-Al 1600/900 (žaluzie zahrnuta v dodávce vzduchotechniky v projektu "Rekonstrukce KTV TUL Harcov") rám tř.A, zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2940/1950 mm, otevírání: 3x fix barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	1
O 21		typ: plastové okno rám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2940/1950mm otevírání: 2x fix, 1x otvíravé/sklopné dovnitř barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	1

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
O 22		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 3000/2000mm otevírání: 3x otvíravé/sklopné dovnitř barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	1
O 23		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1760/2200mm otevírání: 2x otvíravé/sklopné dovnitř, 1x sklopné dovnitř barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva pozn. okna budou montována v pásu s dveřmi D/08 - výšku horního dílu přizpůsobit výšce nadsvětlení	2
O 24		typ: plastové okno ráám tř.A, 1 křídle zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1000/1400mm otevírání: otvíravé/sklopné dovnitř barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva	1
O 25		typ: plastové okno ráám tř.A, 1 křídle zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1500/1500mm otevírání: otvíravé/sklopné dovnitř barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva okno bude vybaveno vnější žaluzií Al	9
O 26		typ: sestava plastové okno 1 křídle + balkonové dveře levé ráám tř.A, 1 křídle zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1500/1500 + 900/1970 + práh 110 mm otevírání: okno - otvíravé/sklopné dovnitř, dveře otvíravé barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva okno i dveře budou vybaveny vnější žaluzií Al	2
O 27		typ: sestava plastové okno 1 křídle + balkonové dveře pravé ráám tř.A, 1 křídle zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1500/1500 + 900/1970 + práh 110 mm otevírání: okno - otvíravé/sklopné dovnitř, dveře otvíravé barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem zdiva okno i dveře budou vybaveny vnější žaluzií Al	1