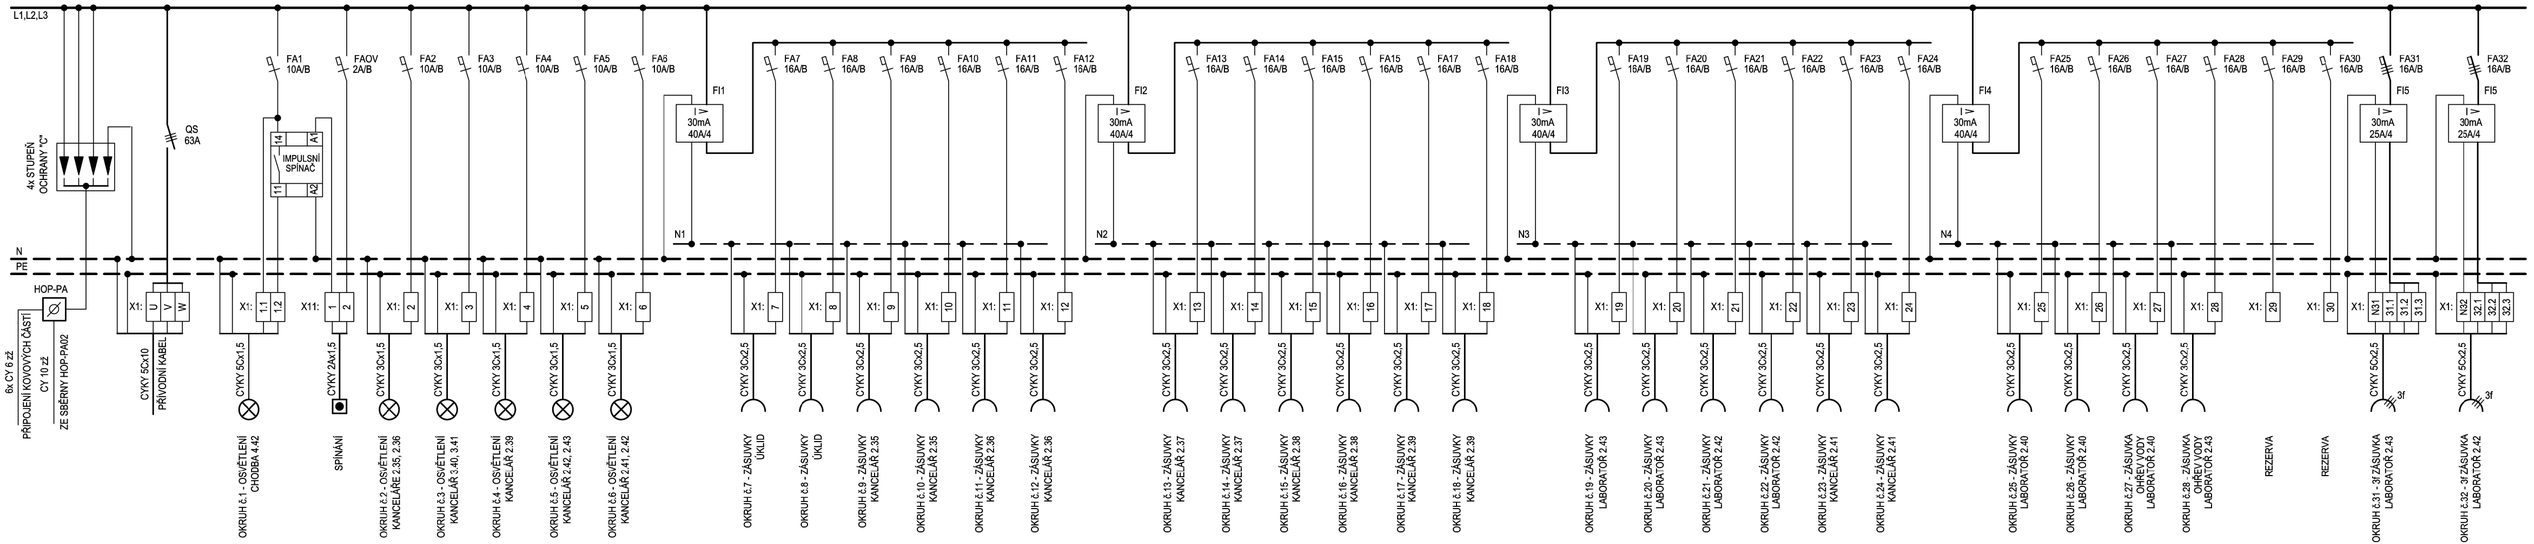

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI
600 x 1160 x 160 mm

PŘÍVOD :	SPODEM
VÝVODY :	VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST :	10 kA
KRYTÍ :	IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Richard Müller	Ing. Michal Bartoš	Ing. Petr Chval

PROFES PROJEKT spol. s r. o.
stavební a projekční firma
Vejrichova 272 TURNOV
tel. 481319831 fax 481319832
e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz
www.profesprojekt.cz

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář	
	Blsnka Havelková	

BEDNÁŘ
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec		Datum	06.2020
Akce: **OPRAVA BUDOVY F1 - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI** **D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB** **D.1.4.g. - ELEKTROINSTALACE**		Číslo zakázky	20022
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: **ROZVADĚČ R2.2**		Příloha č. **D.1.4.g. - 23**	