


TYP SÍTĚ 3 NPE 50Hz-400V/TN-C-S

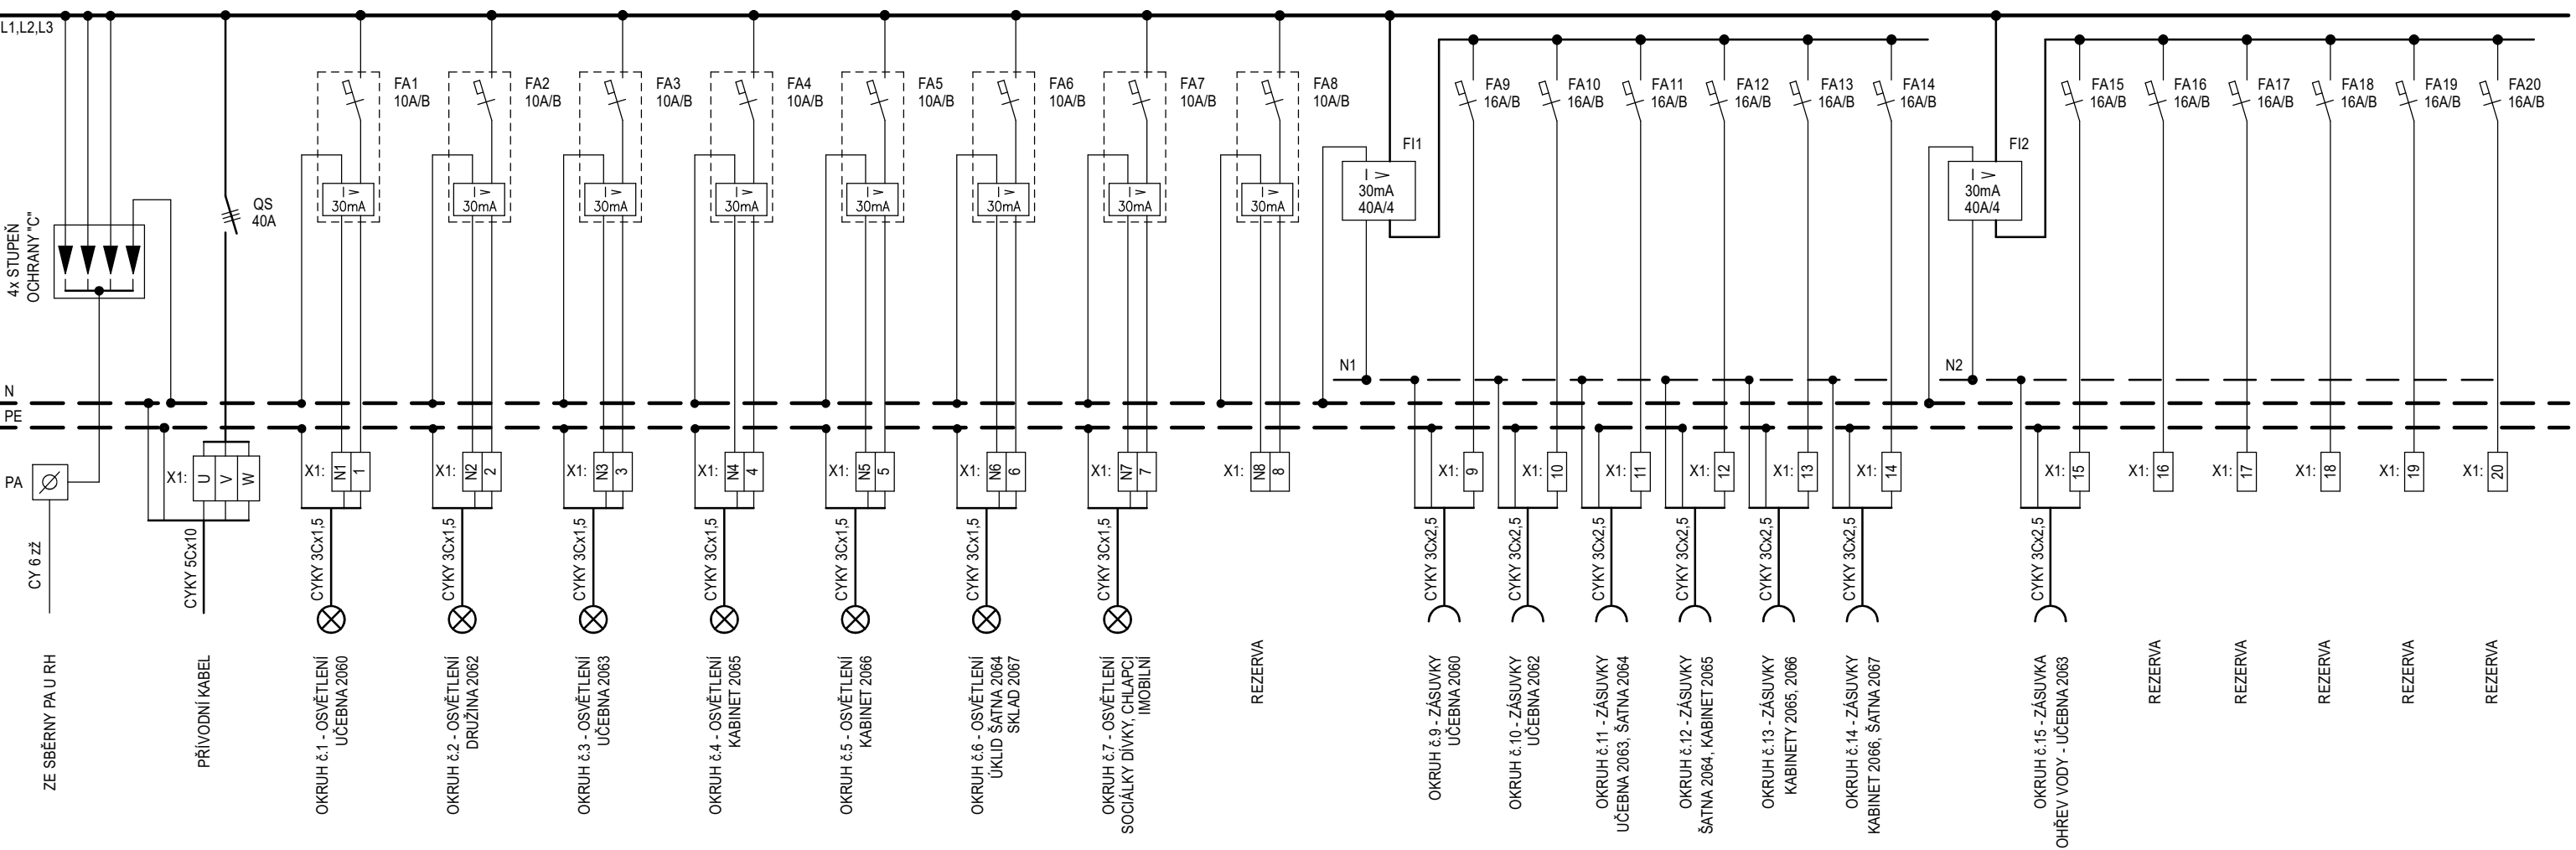


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI

600 x 1050 x 160 mm

PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Autorizační razítko		Investor	Projekční kancelář	
		Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1	<div><div></div><div>B E D N Ā Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>	

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Jaromír Bednář	Jaromír Bednář Renata Bednářová	Ev. číslo	700/2020
			Formát	2x A4
Akce Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci - Vesci			Datum	04.2020
			Měřítko	
Část D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE			Číslo paré	Číslo výkresu