


TYP SÍTĚ 3 NPE 50Hz-400V/TN-C-S

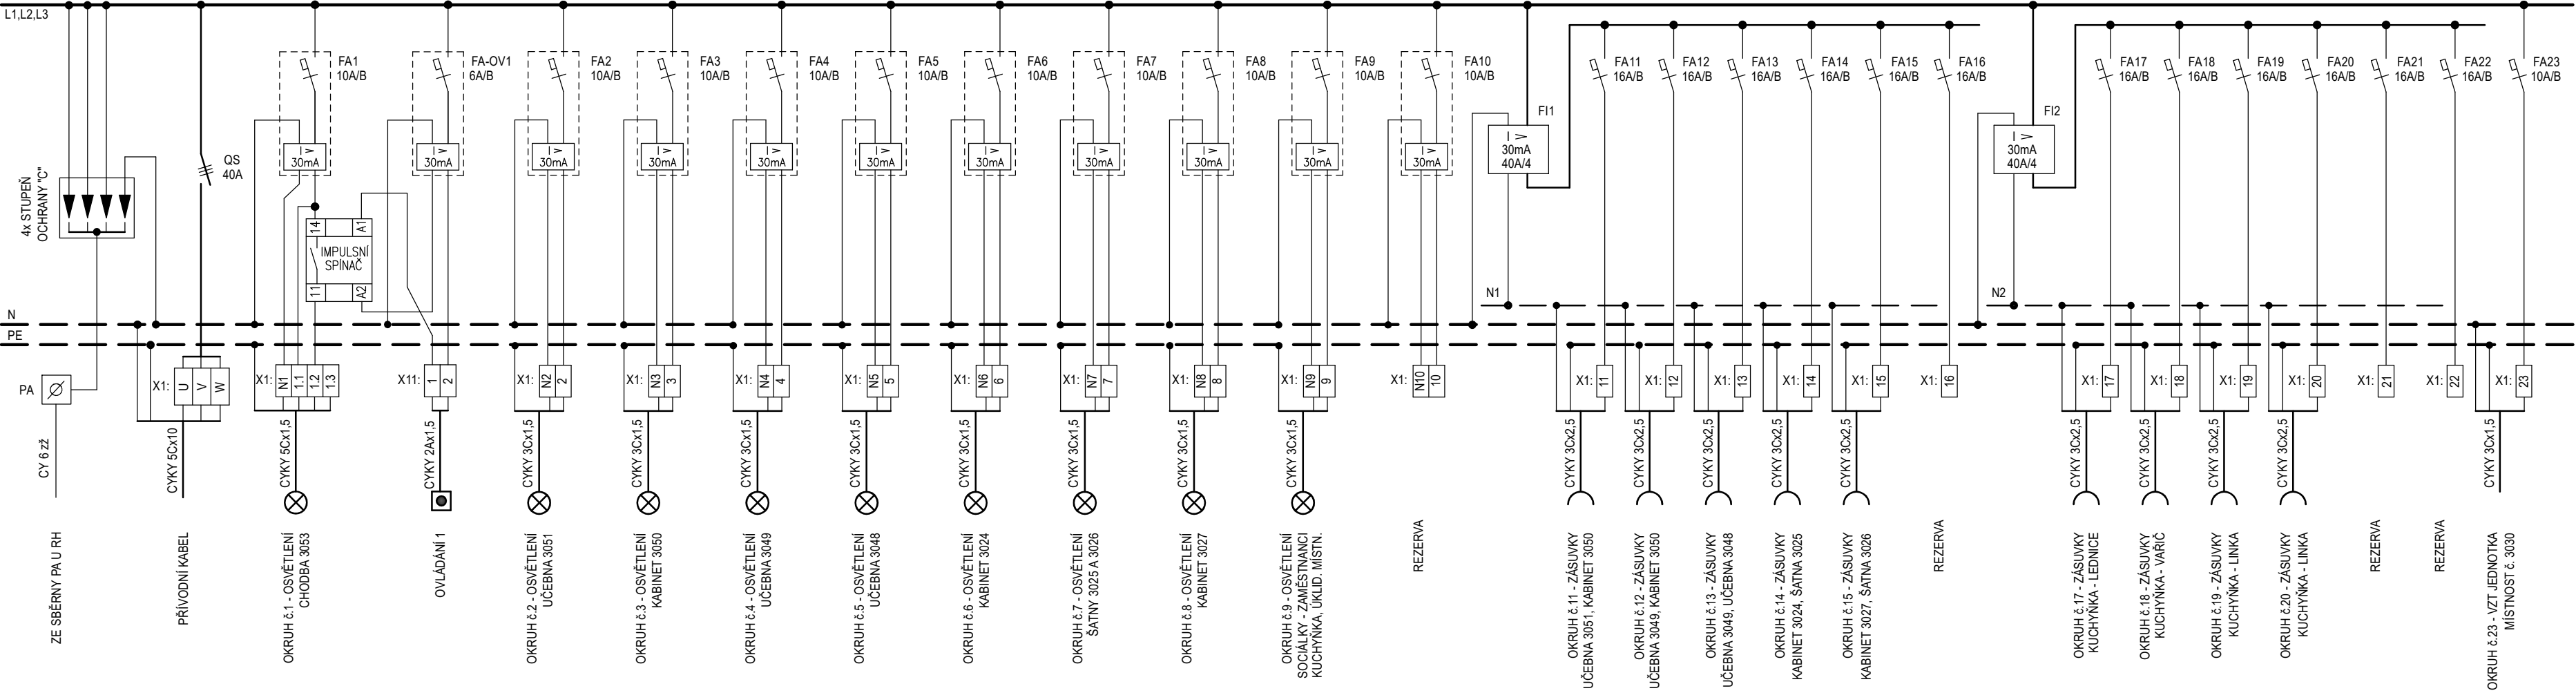


## OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI

600 x 1050 x 160 mm

PŘÍVOD A VÝVODY : VRChem  
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA  
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHÉMA

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Autorizační razítko | Investor  | Projekční kancelář  |
|                     | Technická univerzita v Liberci<br>Studentská 1402/2<br>461 17 Liberec 1 |  <div>BEDNÁŘ<br/>elektro projekty<br/>604 665 735<br/>604 361 655<br/>elektro.bednar@seznam.cz</div> |

|   |                          |                                    |            |               |
|---|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Vedoucí proj.   | Zodpovědný proj.         | Vypracoval                         | Stupeň     | DSP/DPS       |
| Ing. Radovan Novotný  | Jaromír Bednář           | Jaromír Bednář<br>Renata Bednářová | Ev. číslo  | 700/2020      |
| Akce<br>Změna využití stávajících prostor<br>objektu kolejí I TUL v Liberci - Vesci |                          |                                    | Formát     | 3x A4         |
|   |                          |                                    | Datum      | 04.2020       |
|   |                          |                                    | Měřítko    |               |
| Část  | D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE |                                    | Číslo paré | Číslo výkresu |
| Výkres  | ROZVADĚČ RC3.1           |                                    |            | 11            |