



TYP SÍTĚ 3 NPE 50Hz-400V/TN-C-S

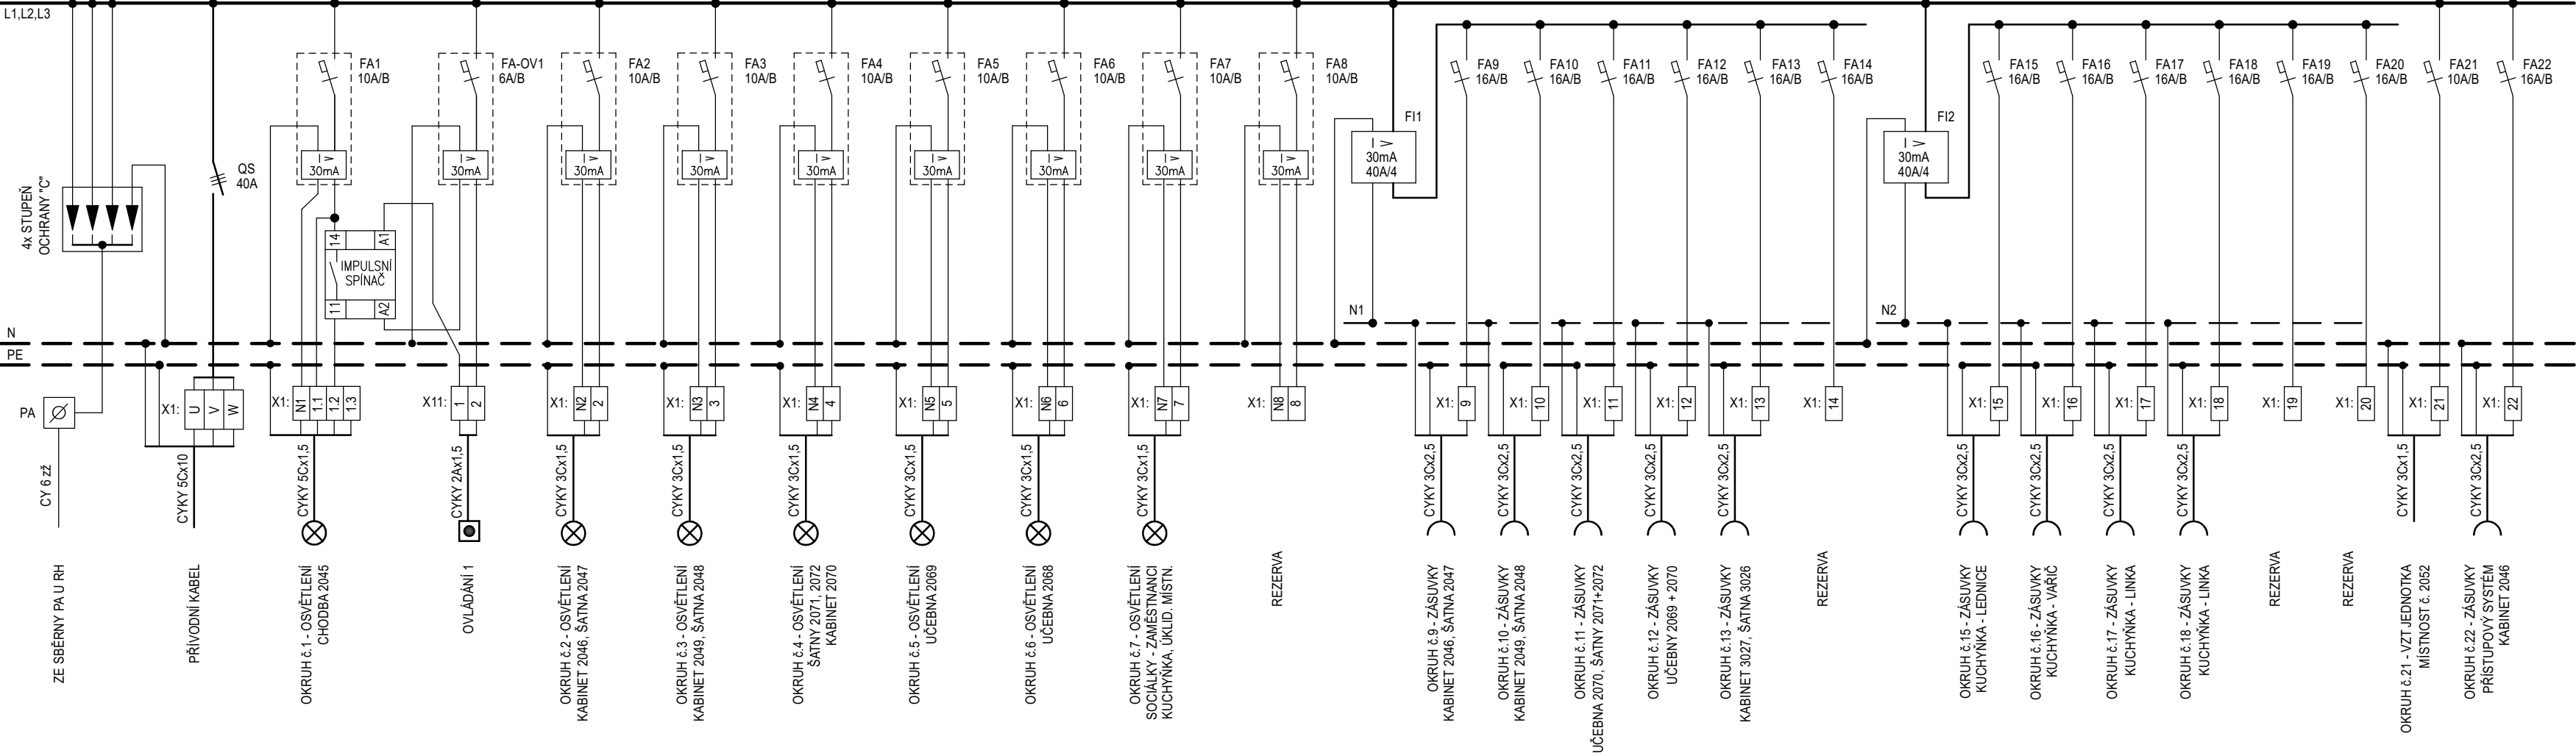

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI
600 x 1050 x 160 mm

PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Autorizační razítko		Investor		Projekční kancelář	
		Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1		<div><div></div><div>B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>	

Vedoucí proj.		Zodpovědný proj.		Vypracoval		Stupeň		DSP/DPS	
Ing. Radovan Novotný		Jaromír Bednář		Jaromír Bednář Renata Bednářová		Ev. číslo		700/2020	
Akce Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci - Vesci						Formát		3x A4	
						Datum		04.2020	
						Měřítko			
						Číslo paré		Číslo výkresu	
Část D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE								09	
Výkres ROZVADĚČ RC2.1									