


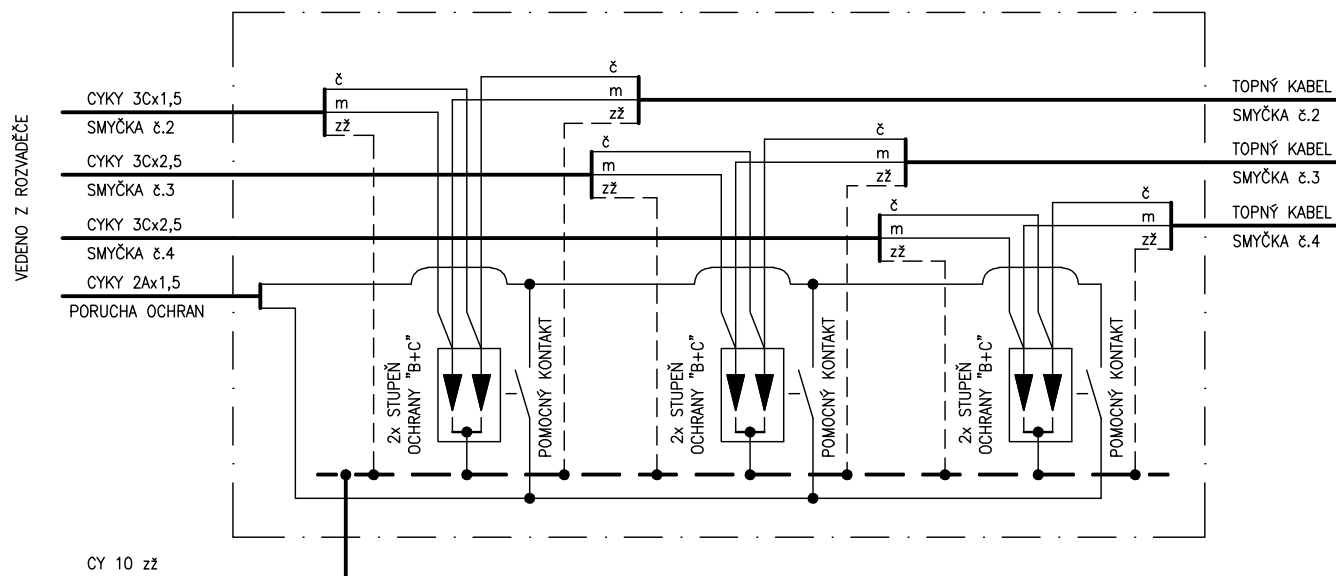

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU PRO 12 MODULŮ

Přívody: vrchem
Vývody: vrchem
Provedení: zapuštěné pod omítkou
Provedení dveří: levé
Barva: bílá
Prostředí: prostory normální
Krytí : IP 40/20
Vývody nesmazatelně a nezaměnitelně popsat

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář	



B E D N Á Ř
elektro projekty
604 665 735
482 720 472
elektro.bednar@atlas.cz

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 46117 Liberec 1		Datum	05. 2013
Akce: VYHŘÍVÁNÍ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ NA OBJEKTECH A, E1, E3 a F3 V AREÁLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI		Číslo zakázky	077-13-3
Příloha: SVORKOVACÍ SKŘÍŇ č.1 – OBJEKT A		Měřítko	Výtisk č.
		Příloha č. E-04	