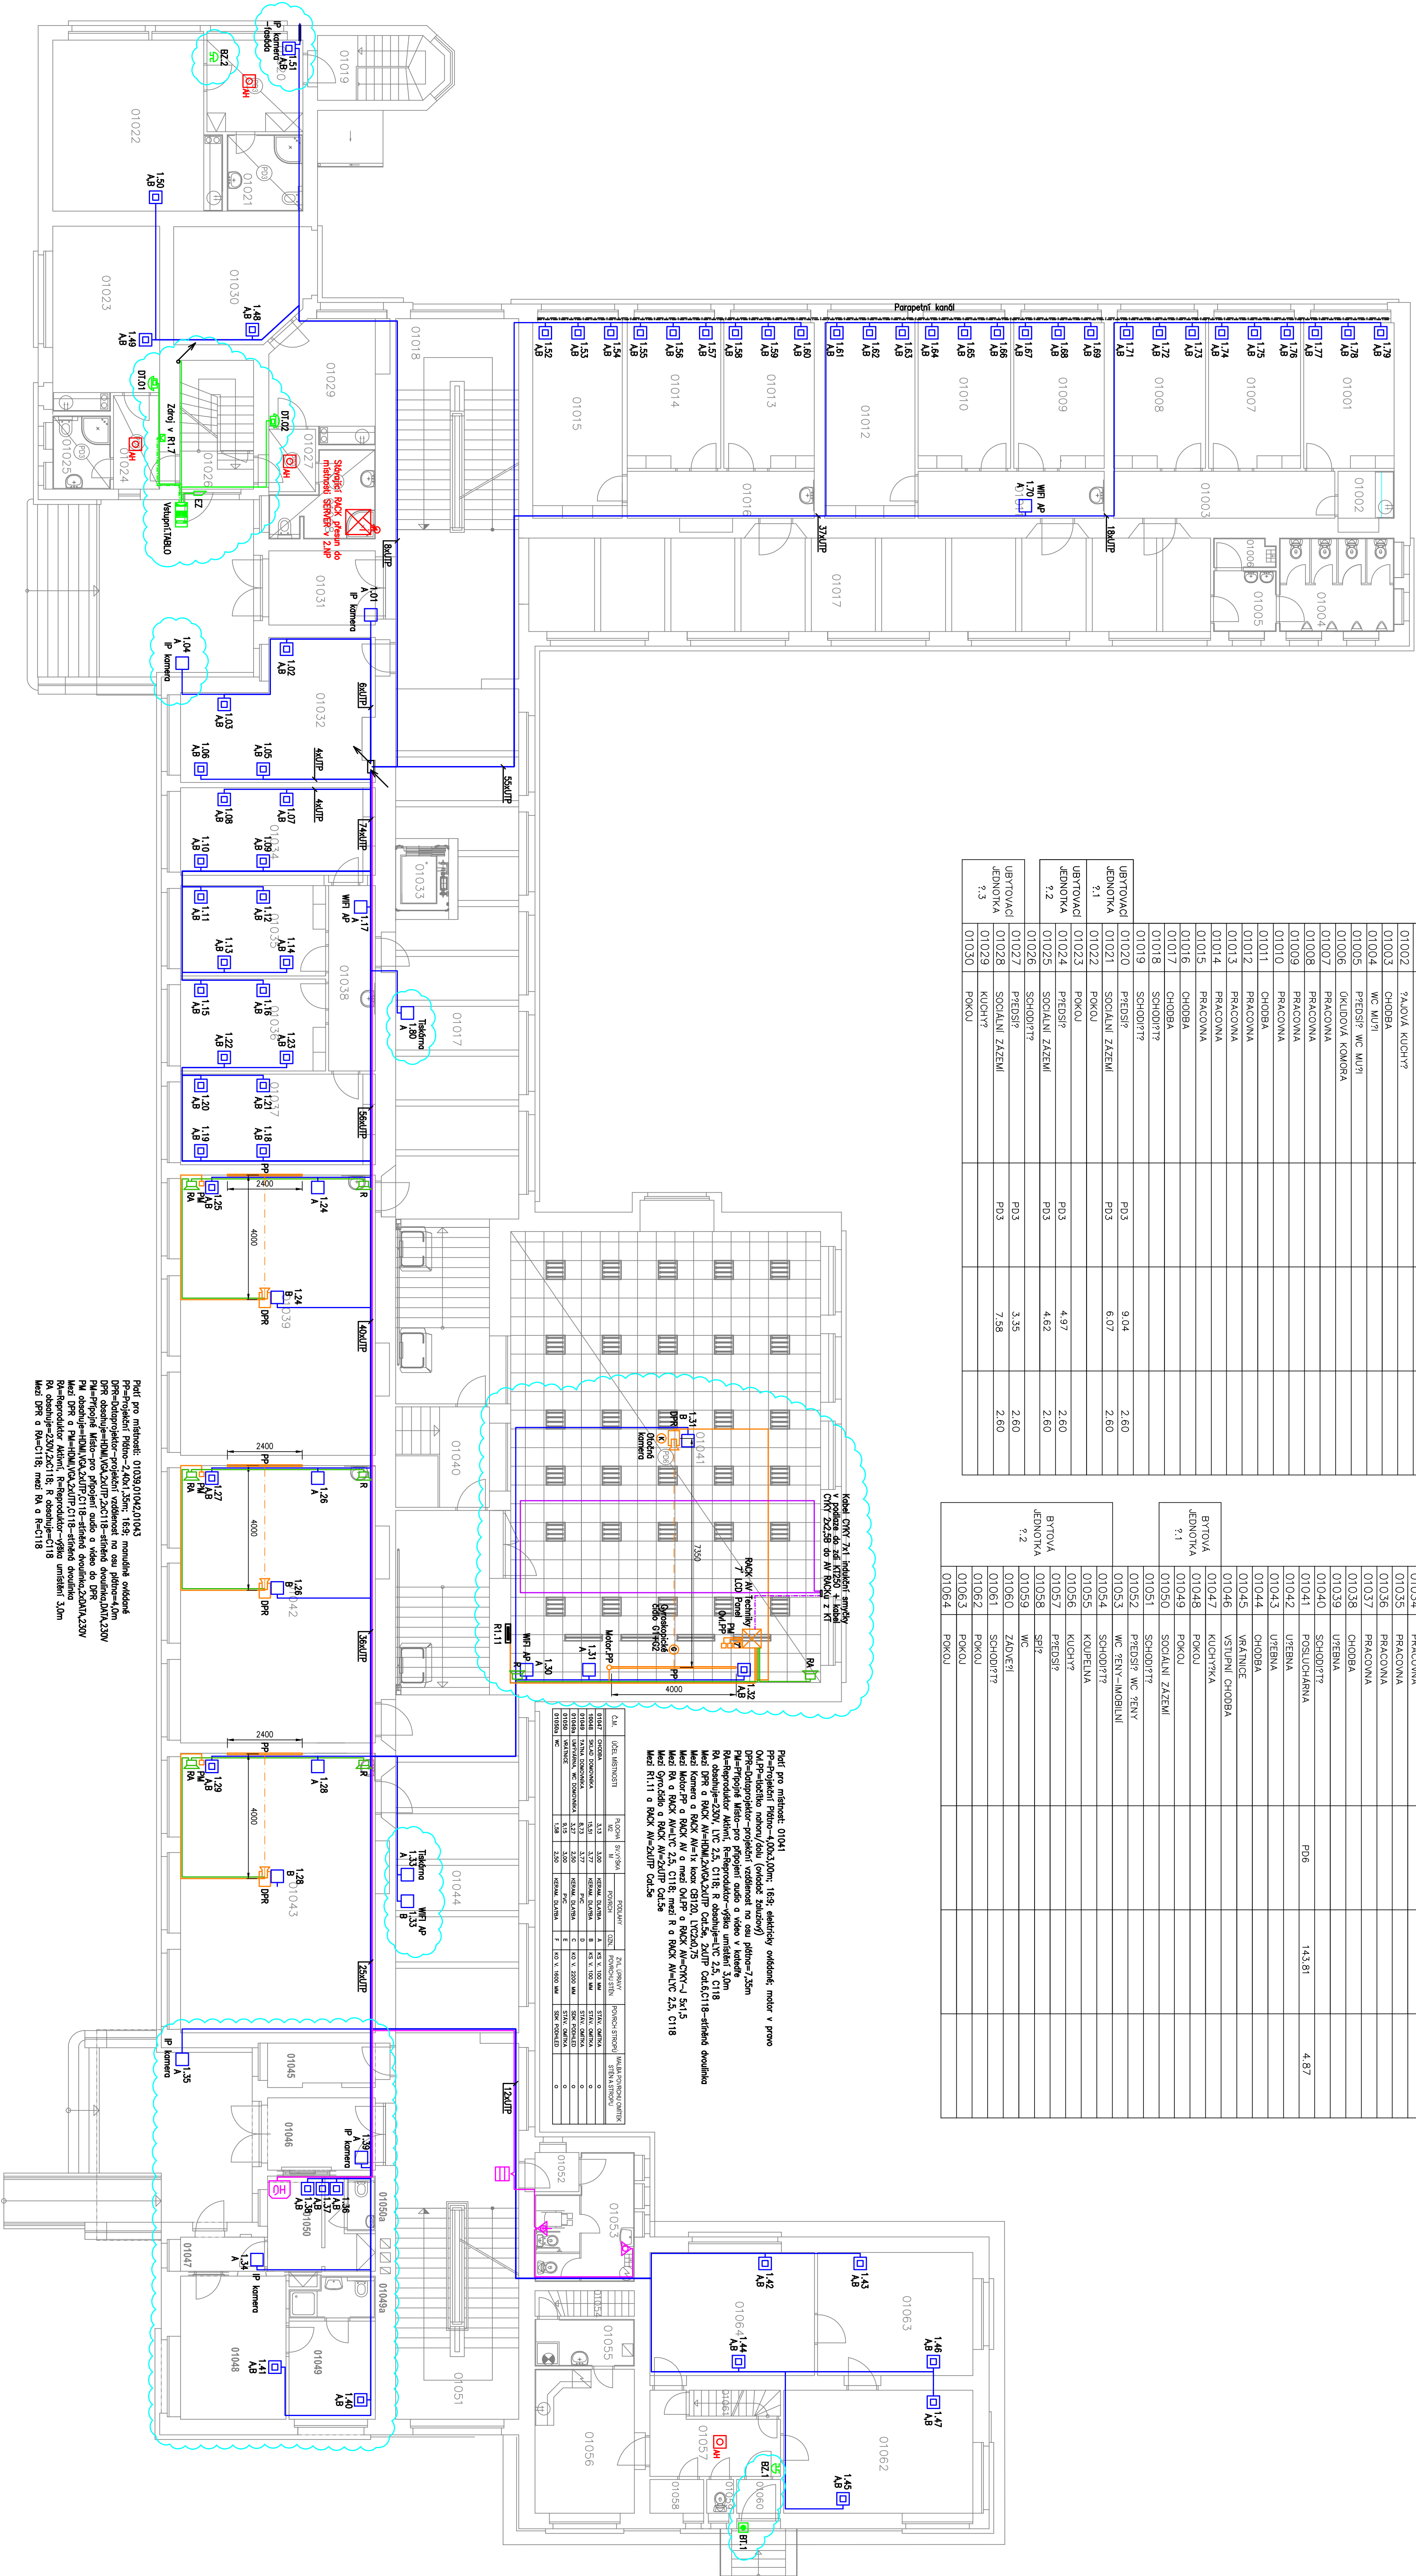


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

[illegible]

01031	ISTIFINIL CHOBBA			
01032	PRACOVNA			
01033	PRACOVNA			
01034	PRACOVNA			
01035	PRACOVNA			
01036	PRACOVNA			
01037	PRACOVNA			
01038	CHOBBA			
01039	UPITNA			
01040	SODQOT7			
01041	PRACOVNA			
01042	UPITNA			
01043	UPITNA			
01044	CHOBBA			
01045	WAKINE			
01046	WAKINE			
01047	PRACOVNA			
01048	KUCHITKA			
01049	POKOL			
01050	POKOL			
01051	POKOL			
01052	PRACOVNA			
01053	PRACOVNA			
01054	PRACOVNA			
01055	PRACOVNA			
01056	PRACOVNA			
01057	PRACOVNA			
01058	PRACOVNA			
01059	PRACOVNA			
01060	PRACOVNA			
01061	PRACOVNA			
01062	PRACOVNA			
01063	PRACOVNA			
01064	PRACOVNA			

LEENOKA	
	Duogo B&C konspekt
	Duogo angliškai 20-25%
	Duogo pažinimo 19-24%
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC
	Užduočių sąrašas mokslui, MC

Rozhodnutí sítí: model 1 + N + PE AC 5042 230 - TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4+41
Ochrana před bleskem režimů části – základní
základní – směrnicí odpovídá od zálohy
výživy – směrnicí odpovídá od zálohy a doplněním pospojování
V sekundární části: bezpečnost napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 520165
Uzavření kabelů musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51
Techniku součástí vyřezané dokumentace je technika zápra.

[illegible][illegible]