




12-MĚŘENÍ TEPLOT

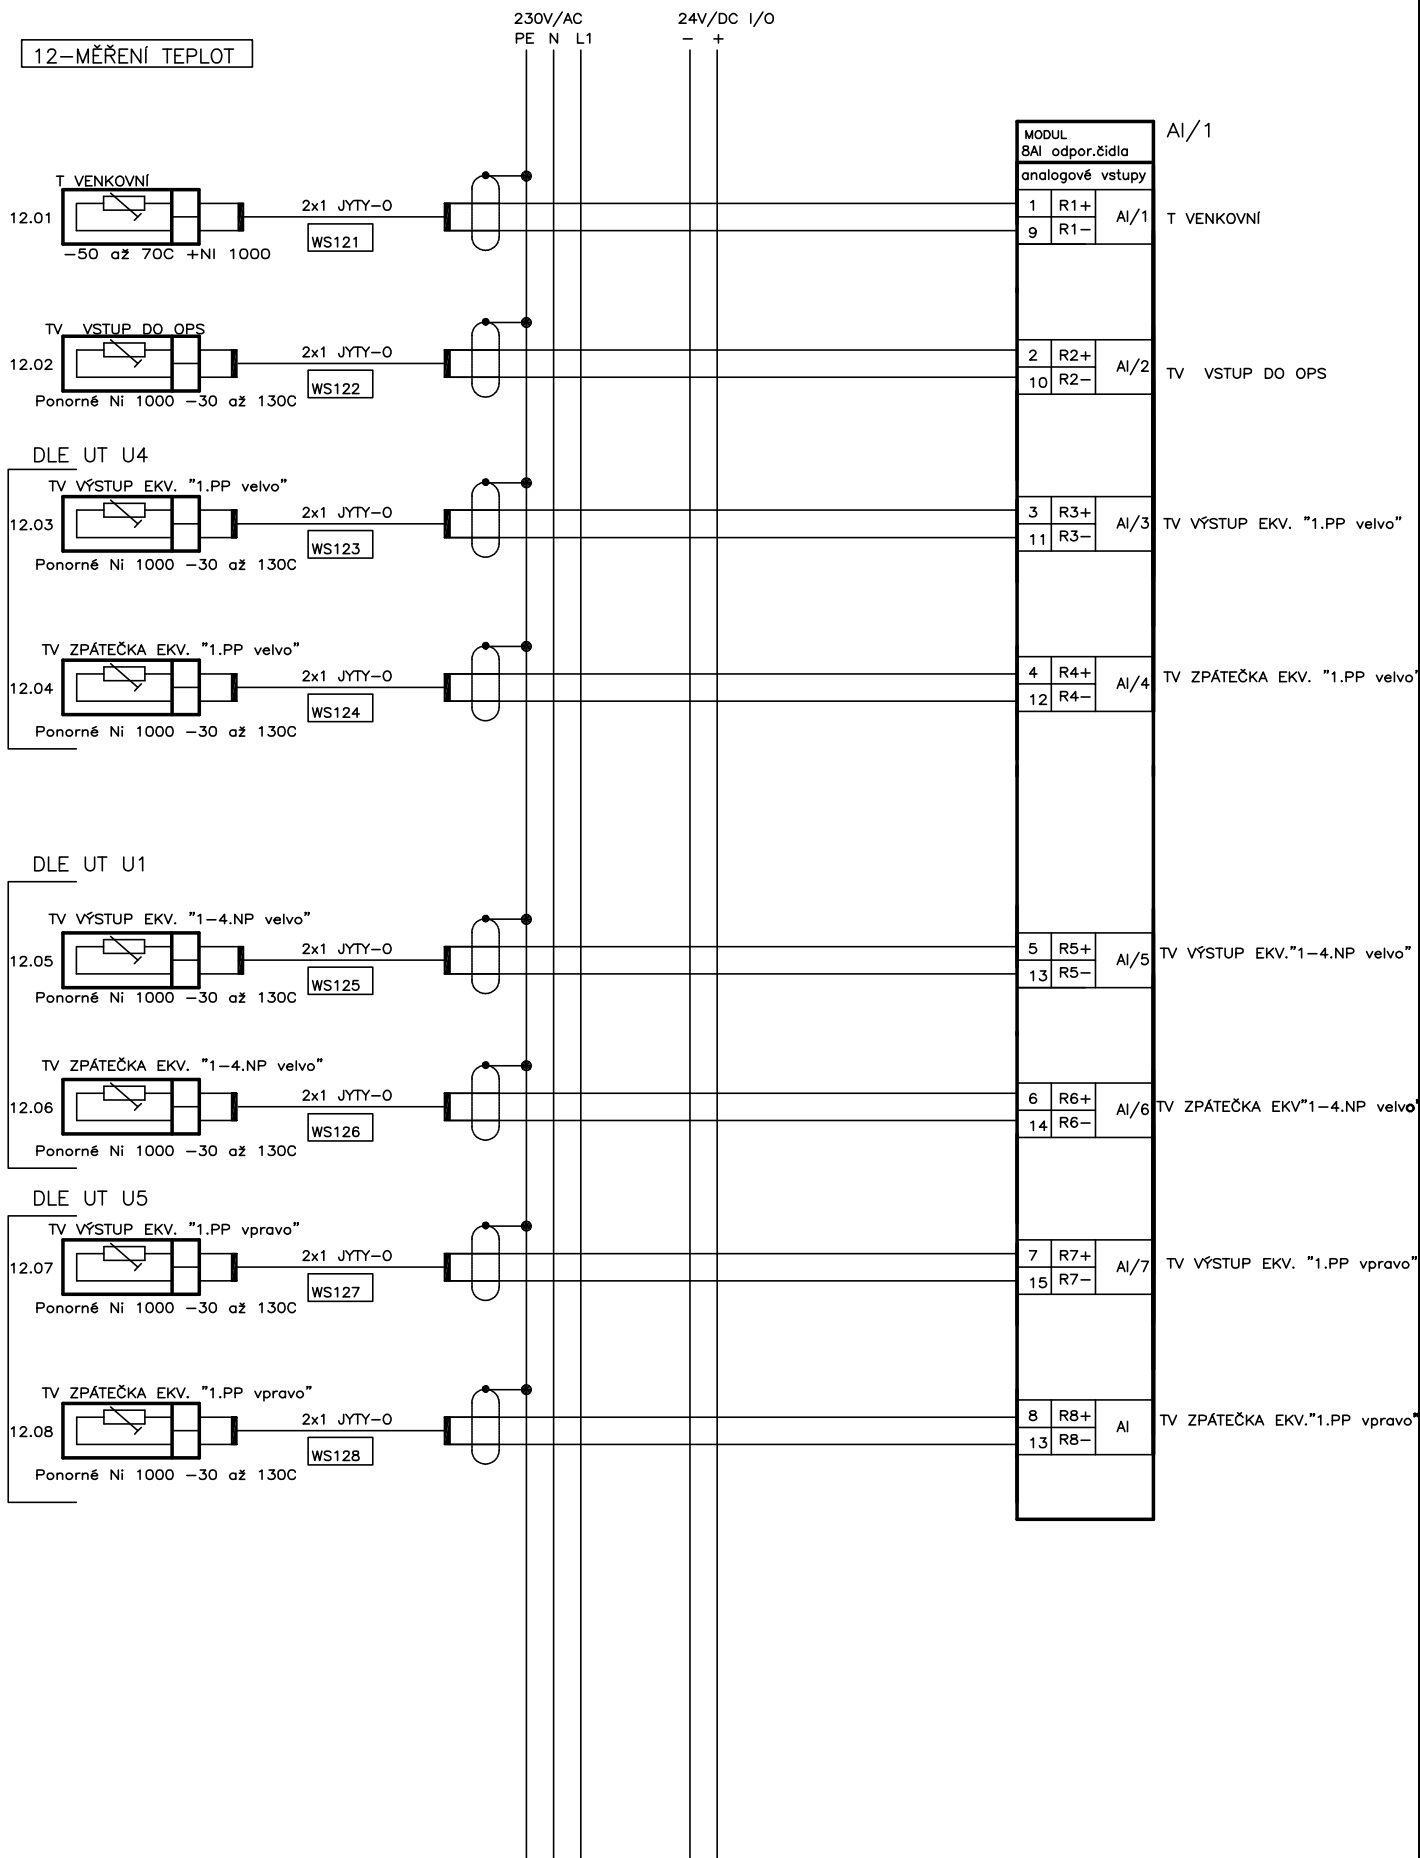





STRANA 1	DATUM	09/2018	AKCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDENTSKÁ 1295/4 GENERÁLNÍ OPRAVA E1	ČÁST SCHEMA ZAPOJENÍ MaR	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ		MaR
	NAV RH	ING.J.PTÁČEK				RA-E1		12,13
	VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK				ZAKÁZKA		MĚŘITKO
	STANDARD	ČSN						

12-MĚŘENÍ TEPLOT

DLE UT U2



DLE UT U3

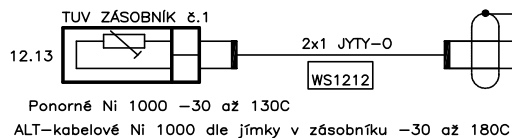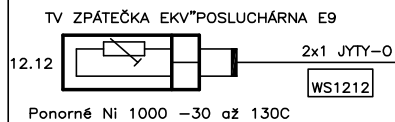

MODUL			
8AI odpor.čidla			
analogové vstupy			
1	R1+		AI/1
9	R1-		
2	R2+		AI/2
10	R2-		
3	R3+		AI/3
11	R3-		
4	R4+		AI/4
12	R4-		
5	R5+		AI/5
13	R5-		
6	R6+		AI/6
14	R6-		
7	R7+		AI/7
15	R7-		
8	R8+		AI
13	R8-		

TV VÝSTUP EKV."1.a2.NP vpravo"

TV ZPÁT. EKV"1.a2.NP vpravo"

TV VÝSTUP EKV."POSLUCHÁRNA E9


TV ZPÁT. EKV"POSLUCHÁRNA E9

TUV ZÁSOBNÍK č.1

T PROSTOR POSLUCHÁRNA E9

2	STRANA	DATUM	09/2018	AKCE	ČÁST	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ		MaR	
		NAVRH	ING.J.PTÁČEK				RA-E1		12,13	
		VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK				ZAKÁZKA		MĚŘITKO	
		STANDARD	ČSN							
				TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDENTSKÁ 1295/4 GENERÁLNÍ OPRAVA E1	SCHEMA ZAPOJENÍ MaR					

04-OVLÁDÁNÍ VENTILŮ

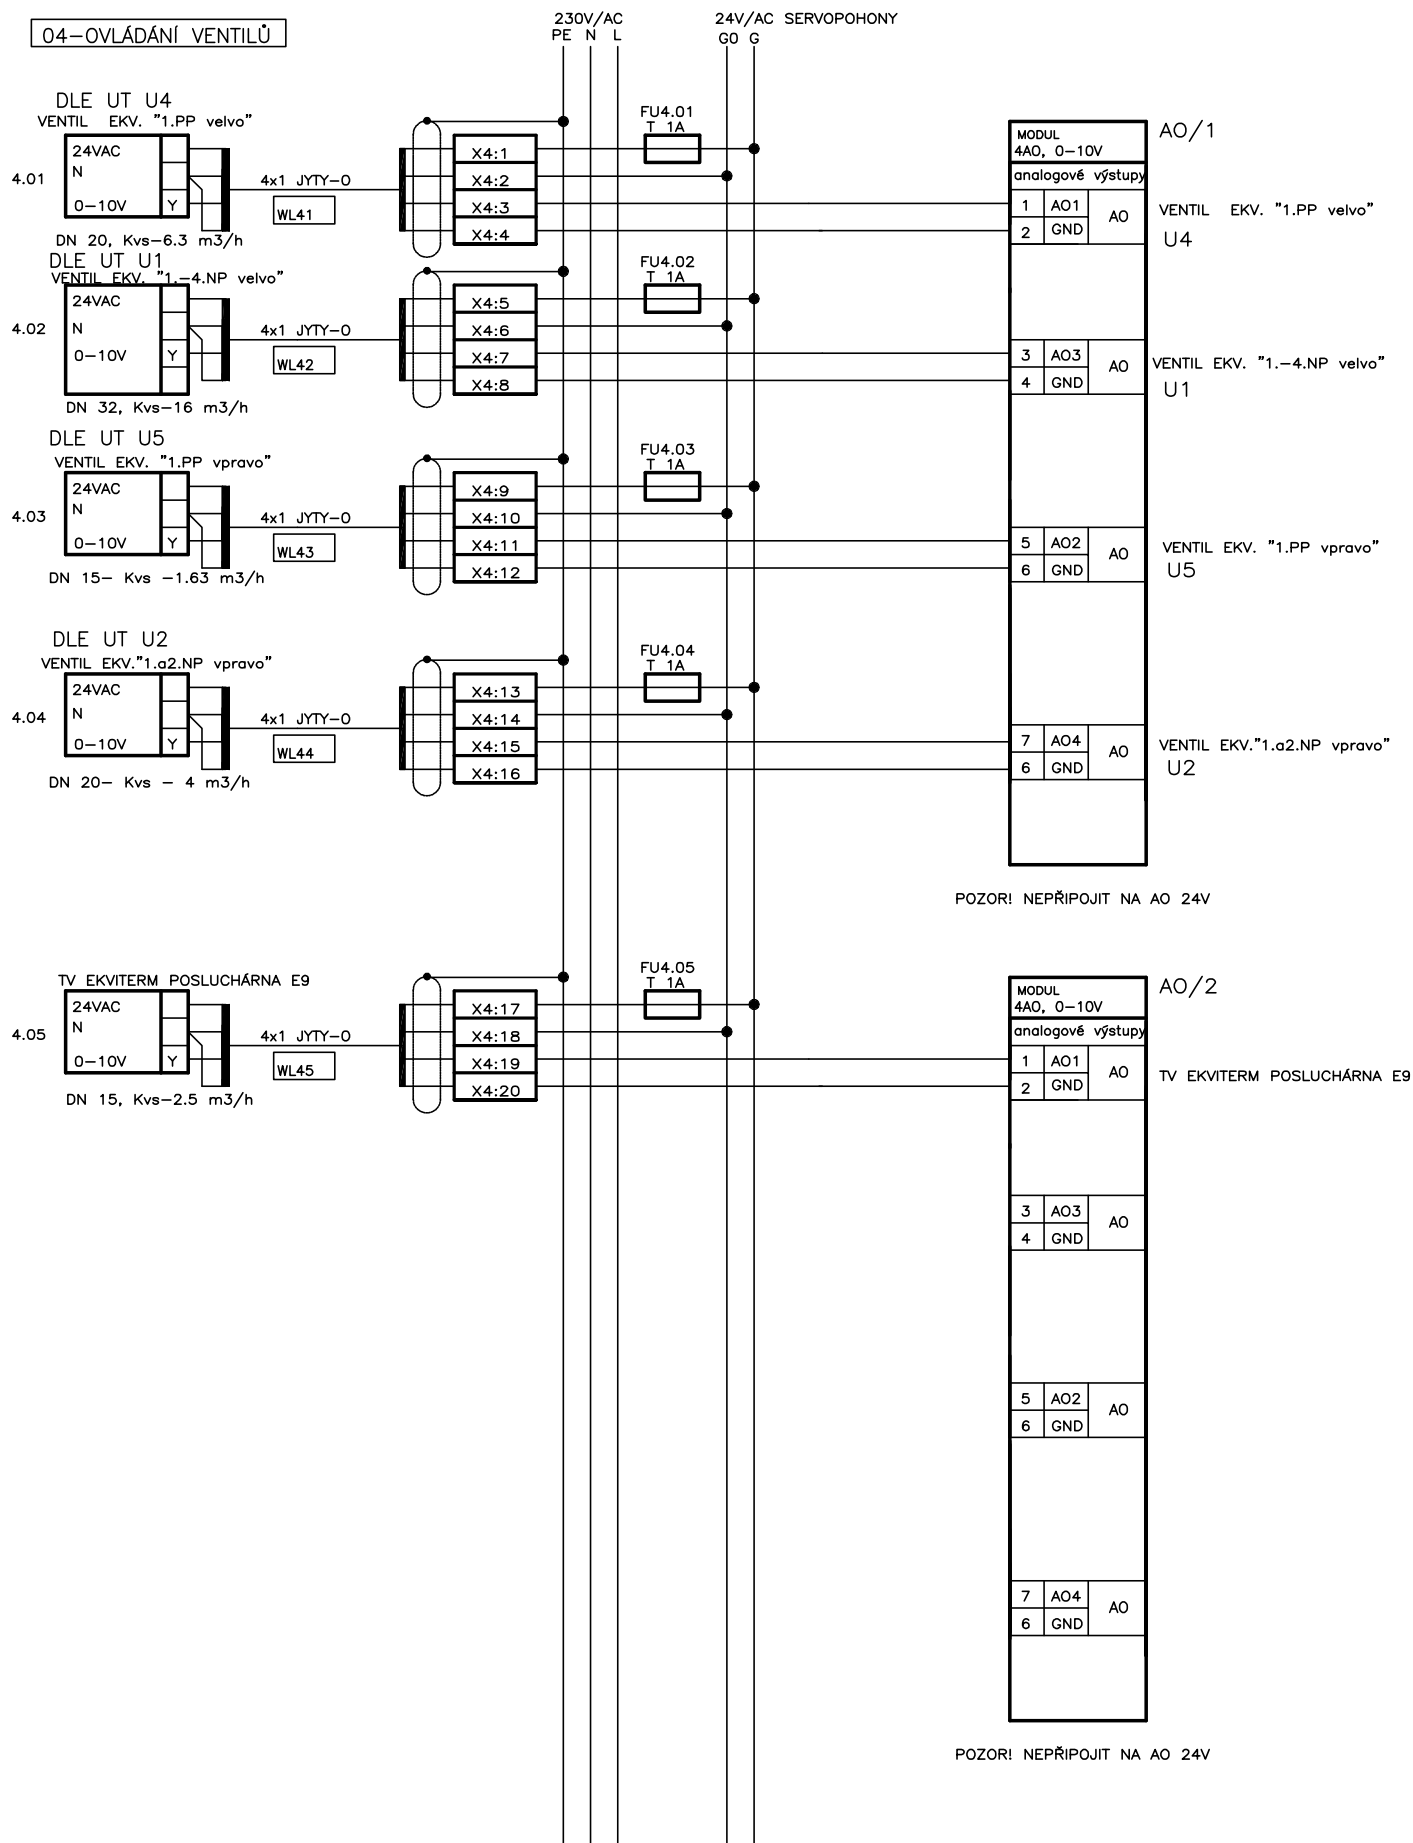


POZOR! NEPŘIPOJIT NA AO 24V

POZOR! NEPŘIPOJIT NA AO 24V


3	STRANA	DATUM	09/2018	AKCE	ČÁST	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ		MaR
		NAVRH	ING.J.PTÁČEK				RA-E1		04,18
		VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK						
		STANDARD	ČSN						
				TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI					
				STUDENTSKÁ 1295/4					
				GENERÁLNÍ OPRAVA E1			ZAKÁZKA	MĚŘITKO	

15-OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

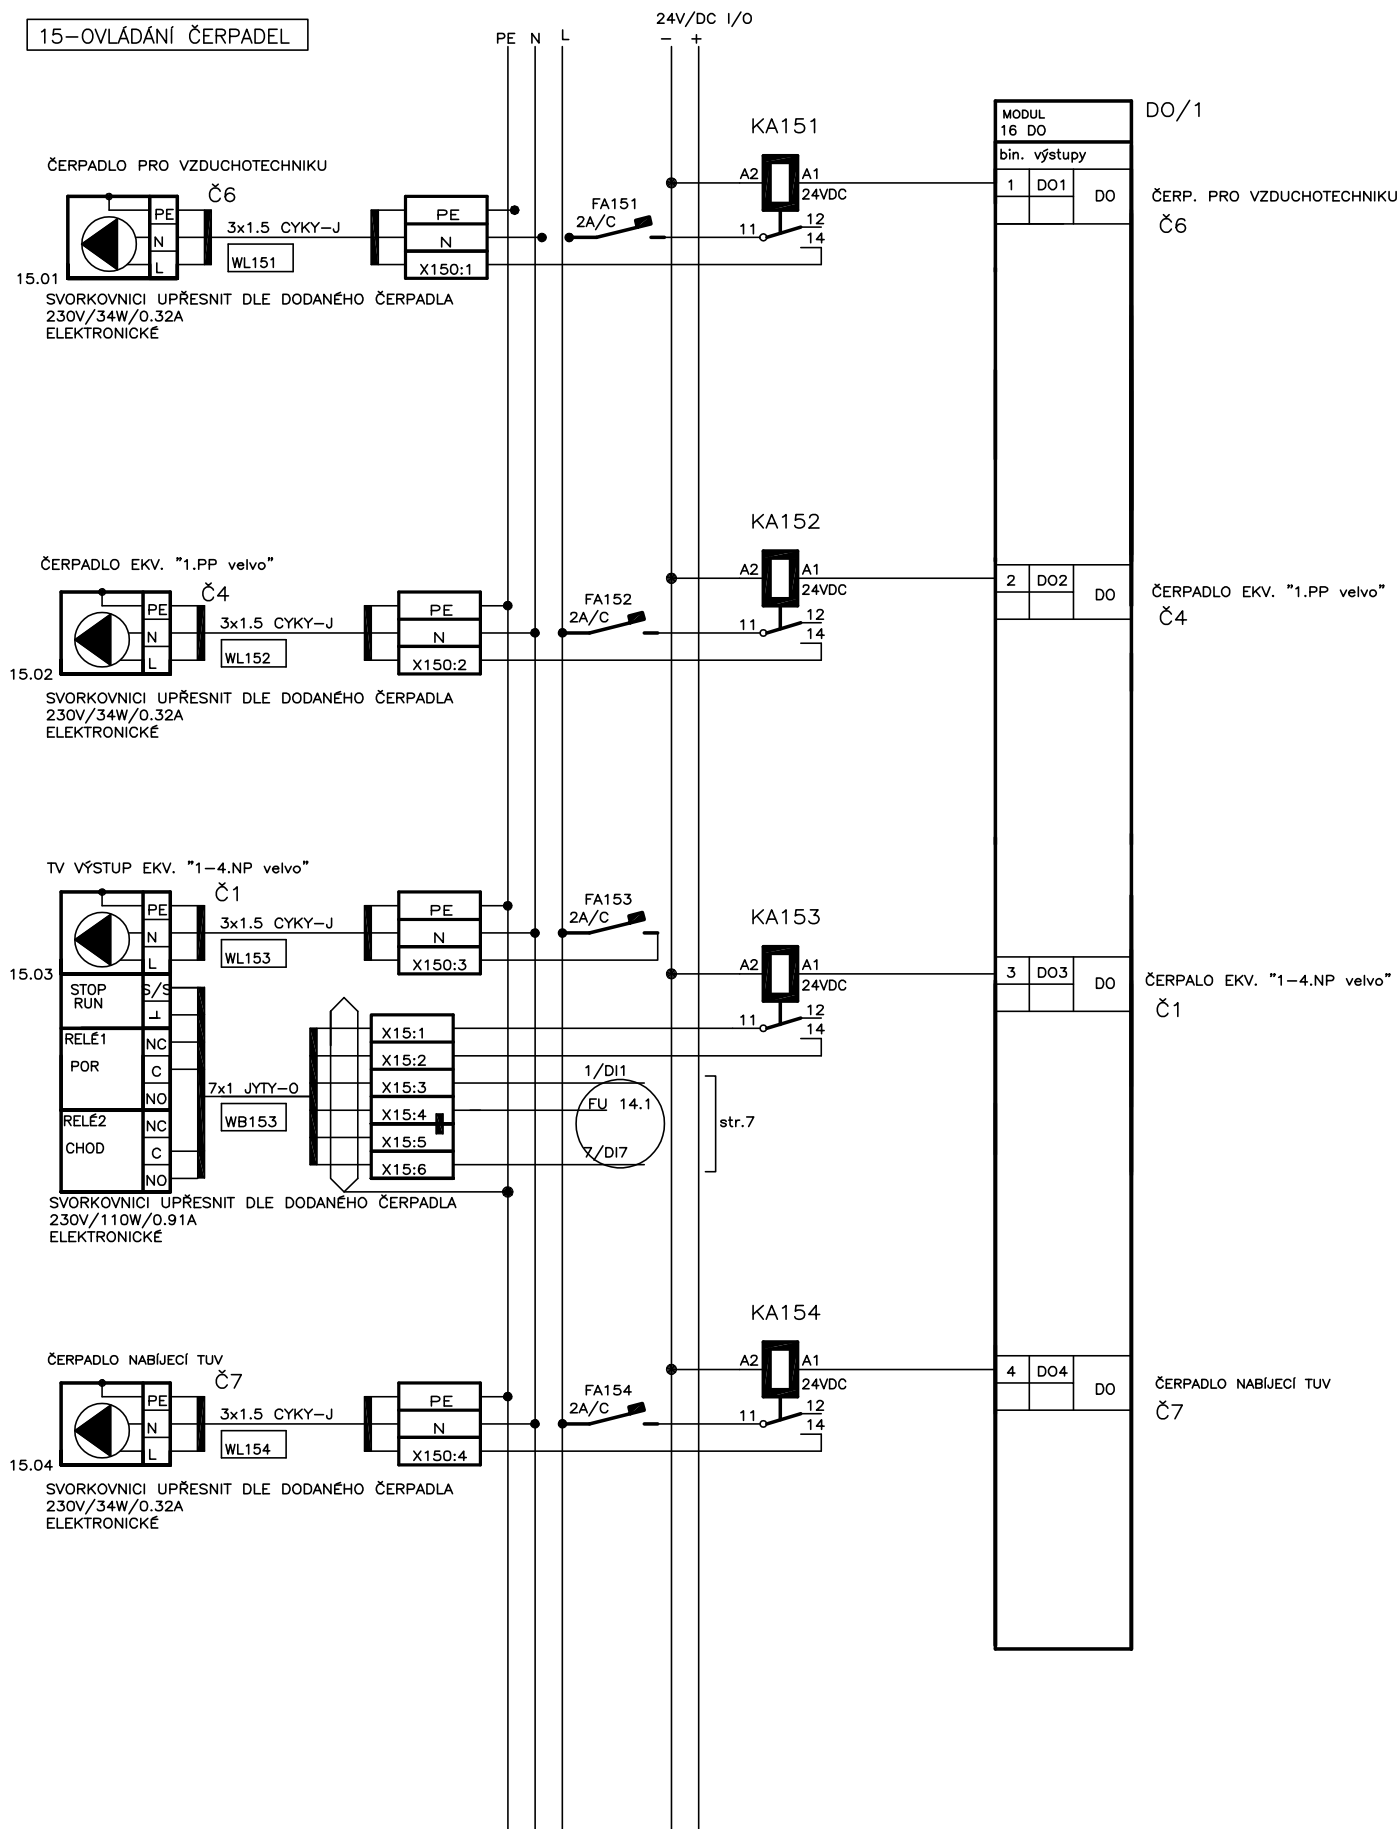



STRANA 4	DATUM	09/2018	AKCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDENTSKÁ 1295/4 GENERÁLNÍ OPRAVA E1	ČÁST SCHEMA ZAPOJENÍ MaR	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ RA-E1		MaR	15
	NÁVRH	ING.J.PTÁČEK							
	VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK				ZAKÁZKA			
	STANDARD	ČSN				MĚŘITKO			

15-OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

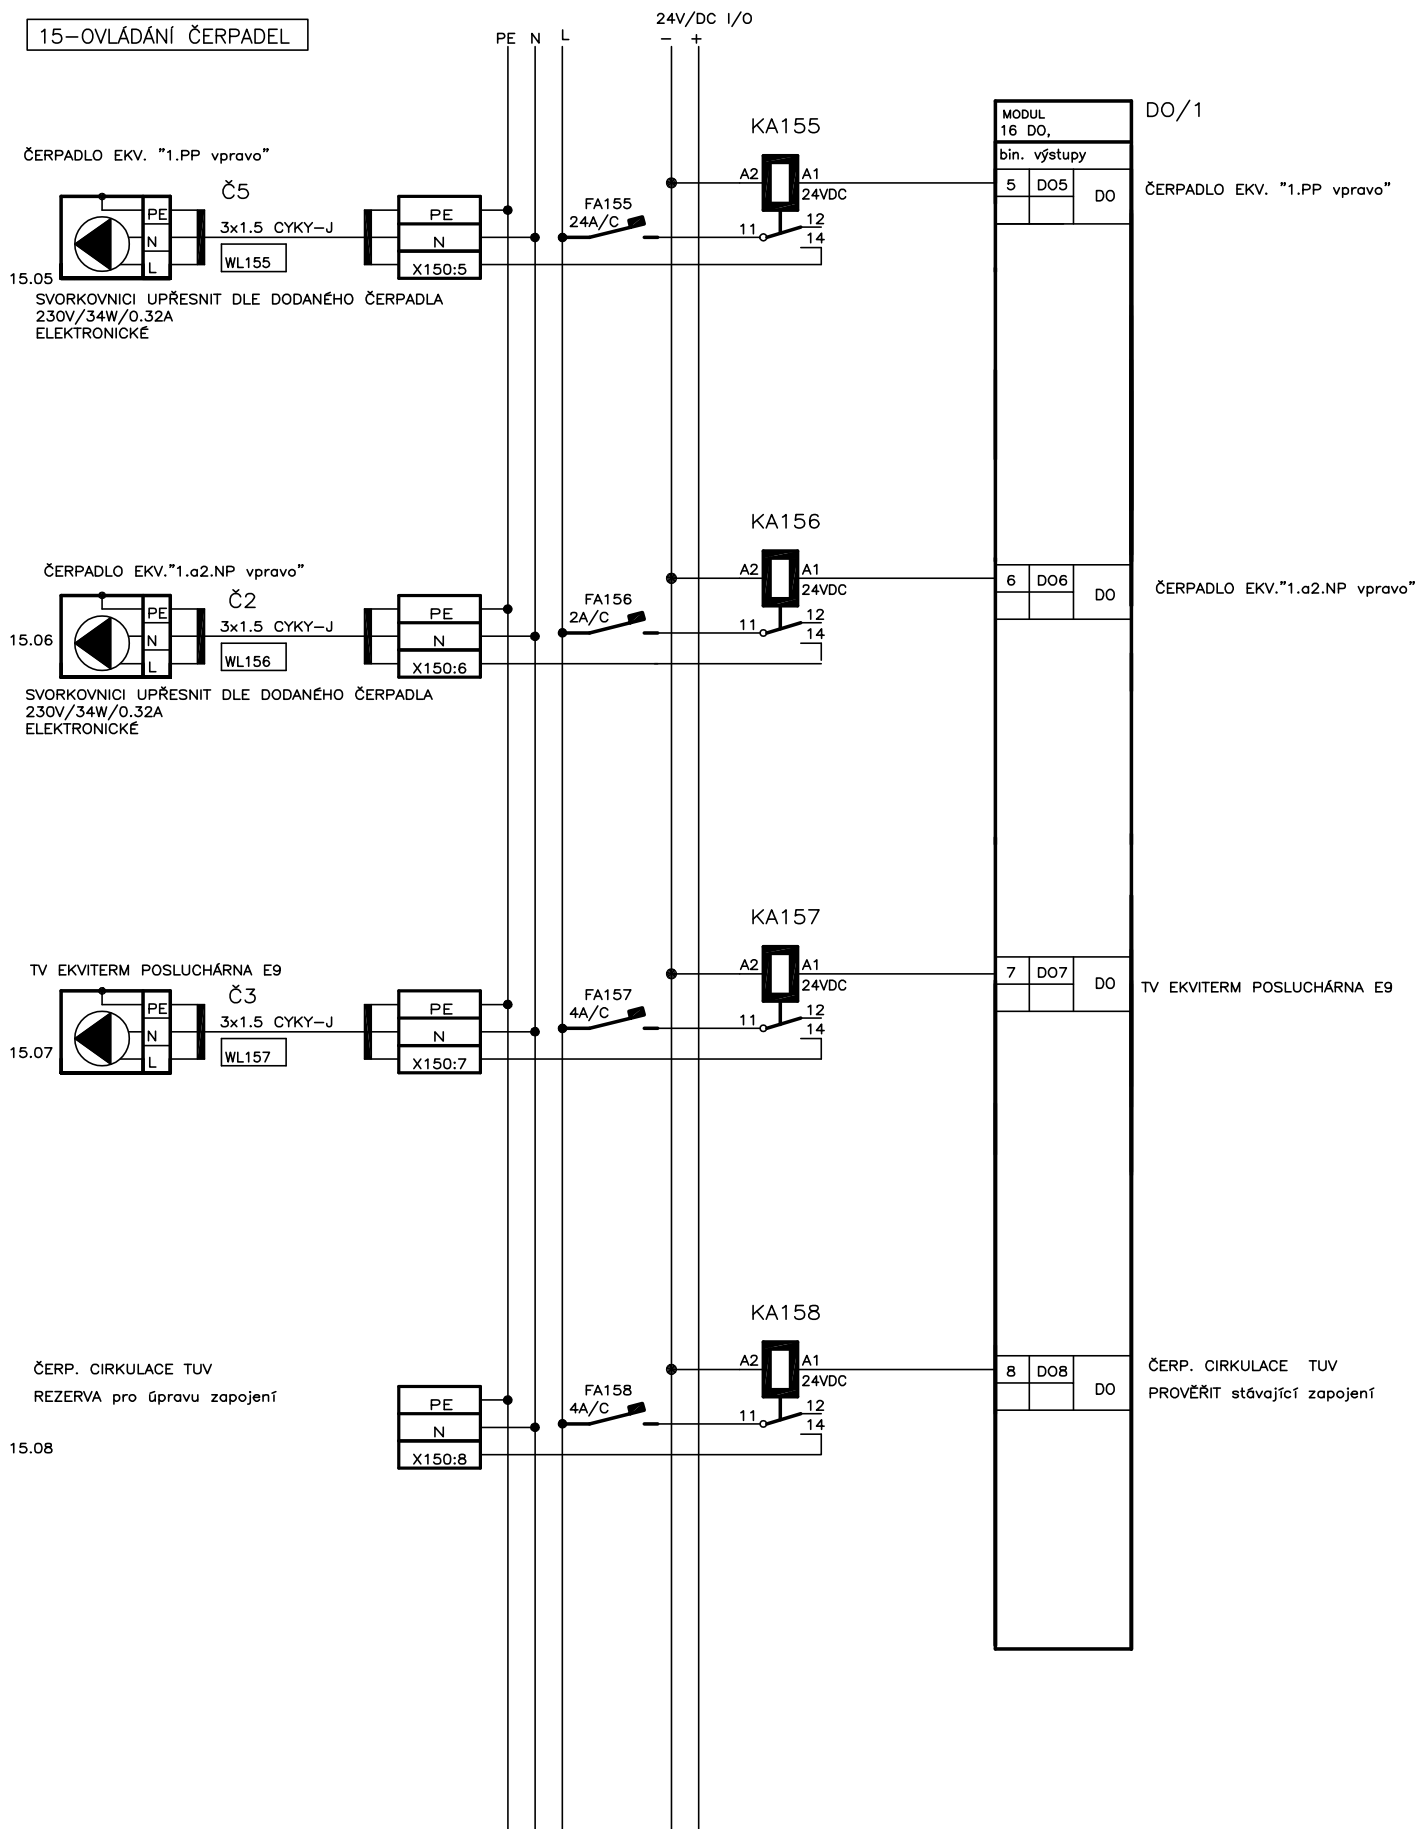


5	STRANA	DATUM	09/2018	AKCE	ČÁST	SCHEMA ZAPOJENÍ MaR	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ		MaR	15
		NÁVRH	ING.J.PTÁČEK					RA-E1			
		VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK								
		STANDARD	ČSN								
				TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI							
				STUDENTSKÁ 1295/4							
				GENERÁLNÍ OPRAVA E1				ZAKÁZKA	MĚŘITKO		



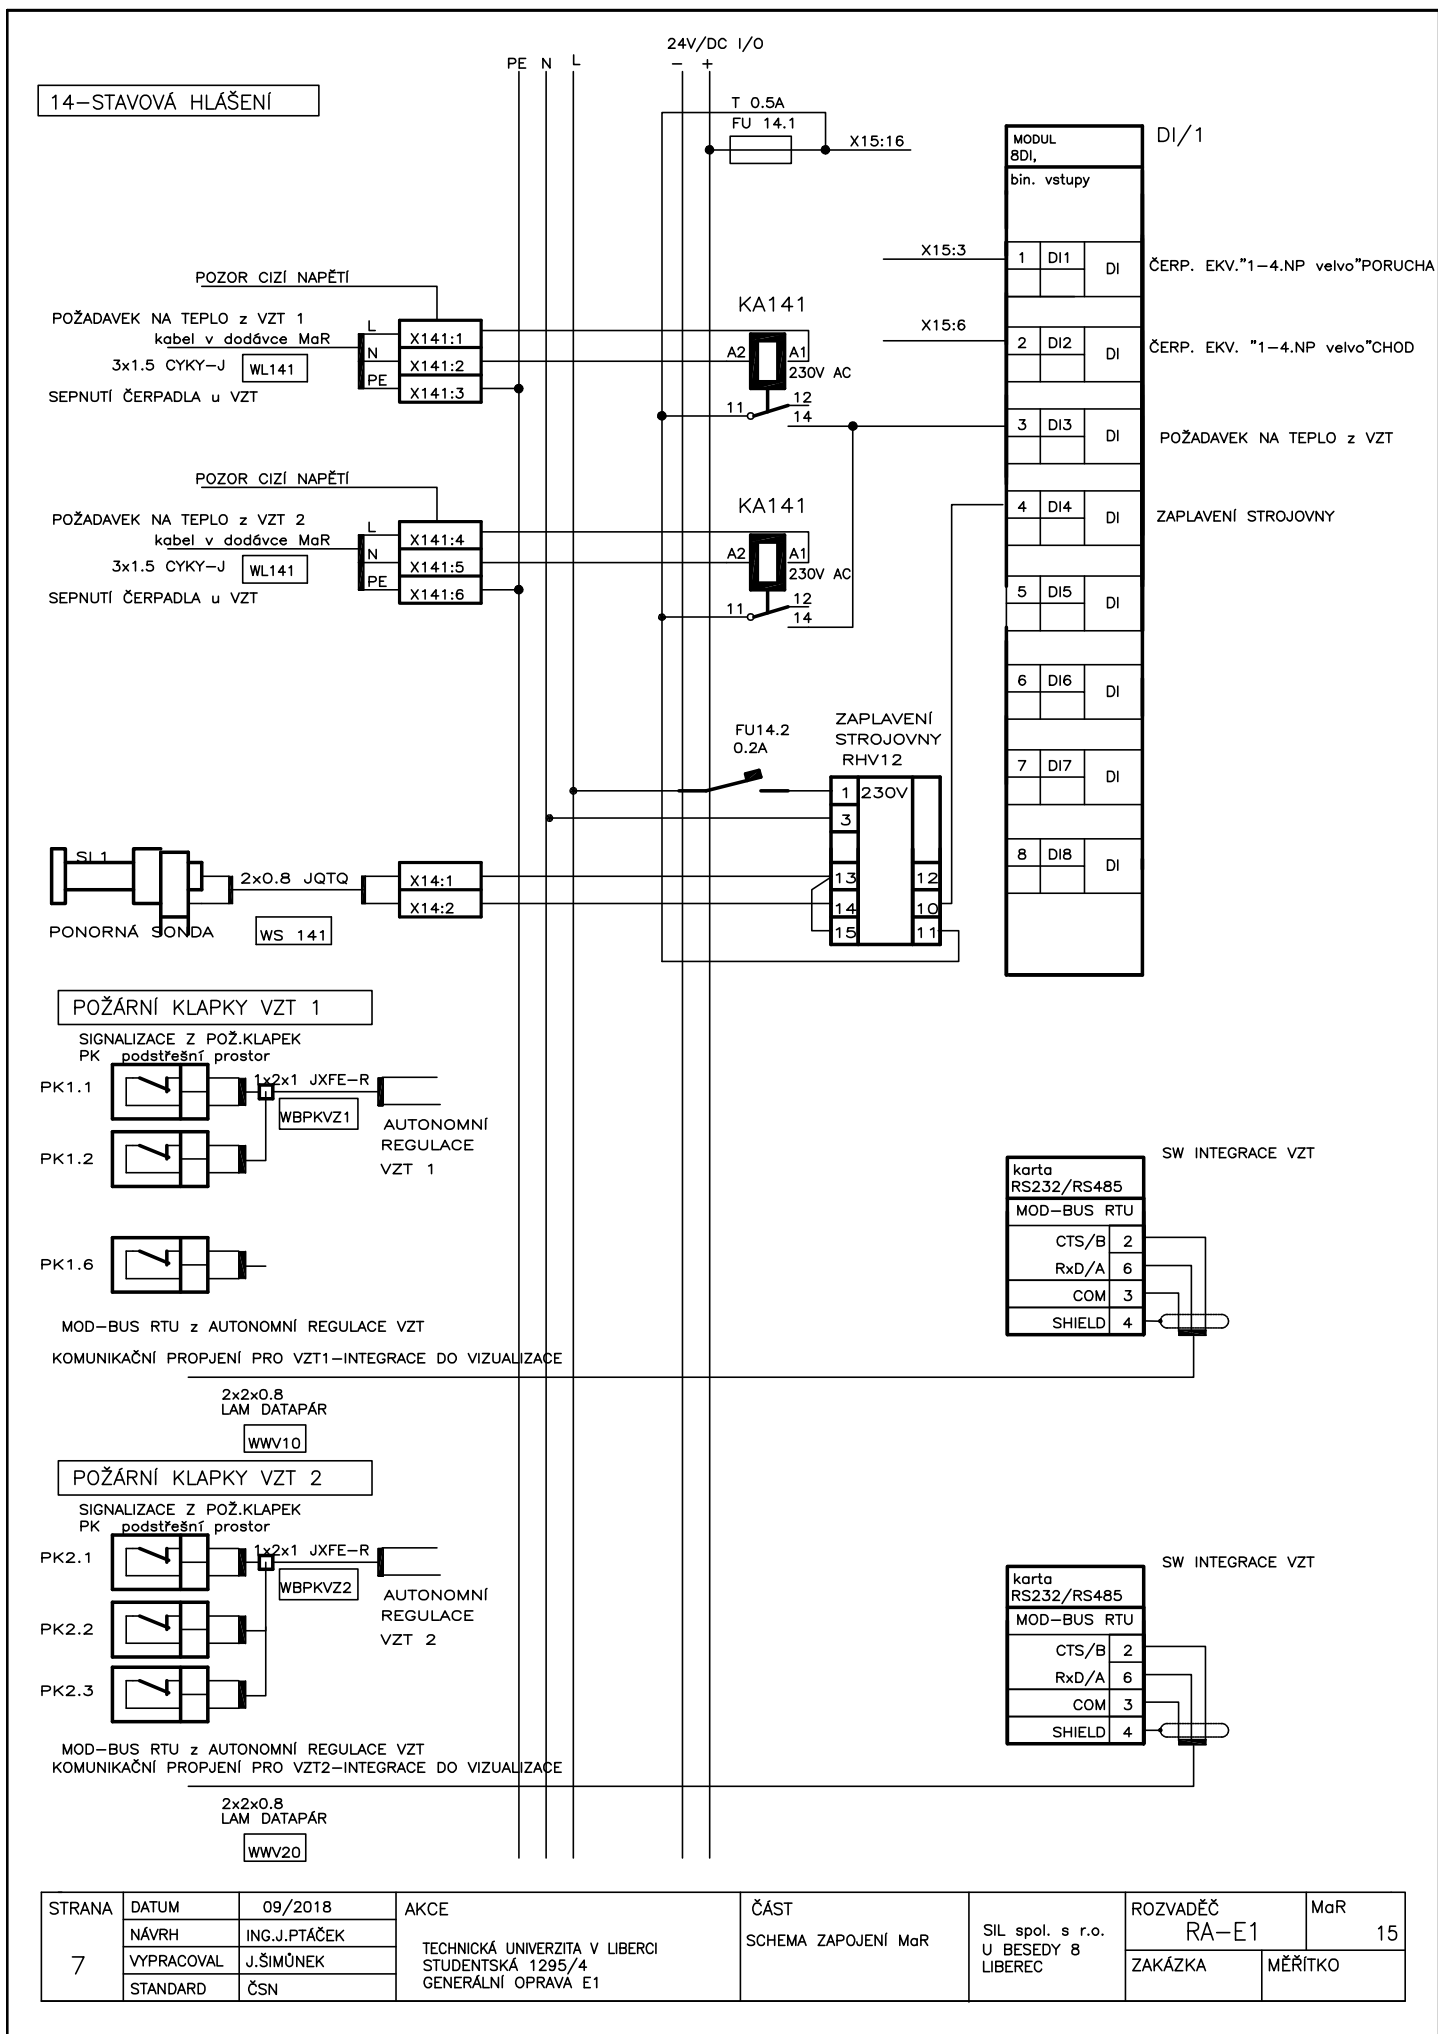

STRANA 7	DATUM	09/2018	AKCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDENTSKÁ 1295/4 GENERÁLNÍ OPRAVA E1	ČÁST SCHEMA ZAPOJENÍ MaR	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ RA-E1		MaR 15
	NÁVRH	ING.J.PTÁČEK						
	VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK						
	STANDARD	ČSN				ZAKÁZKA	MĚŘITKO	

01-ROZVADEČ – NAPÁJENÍ A JIŠTĚNÍ

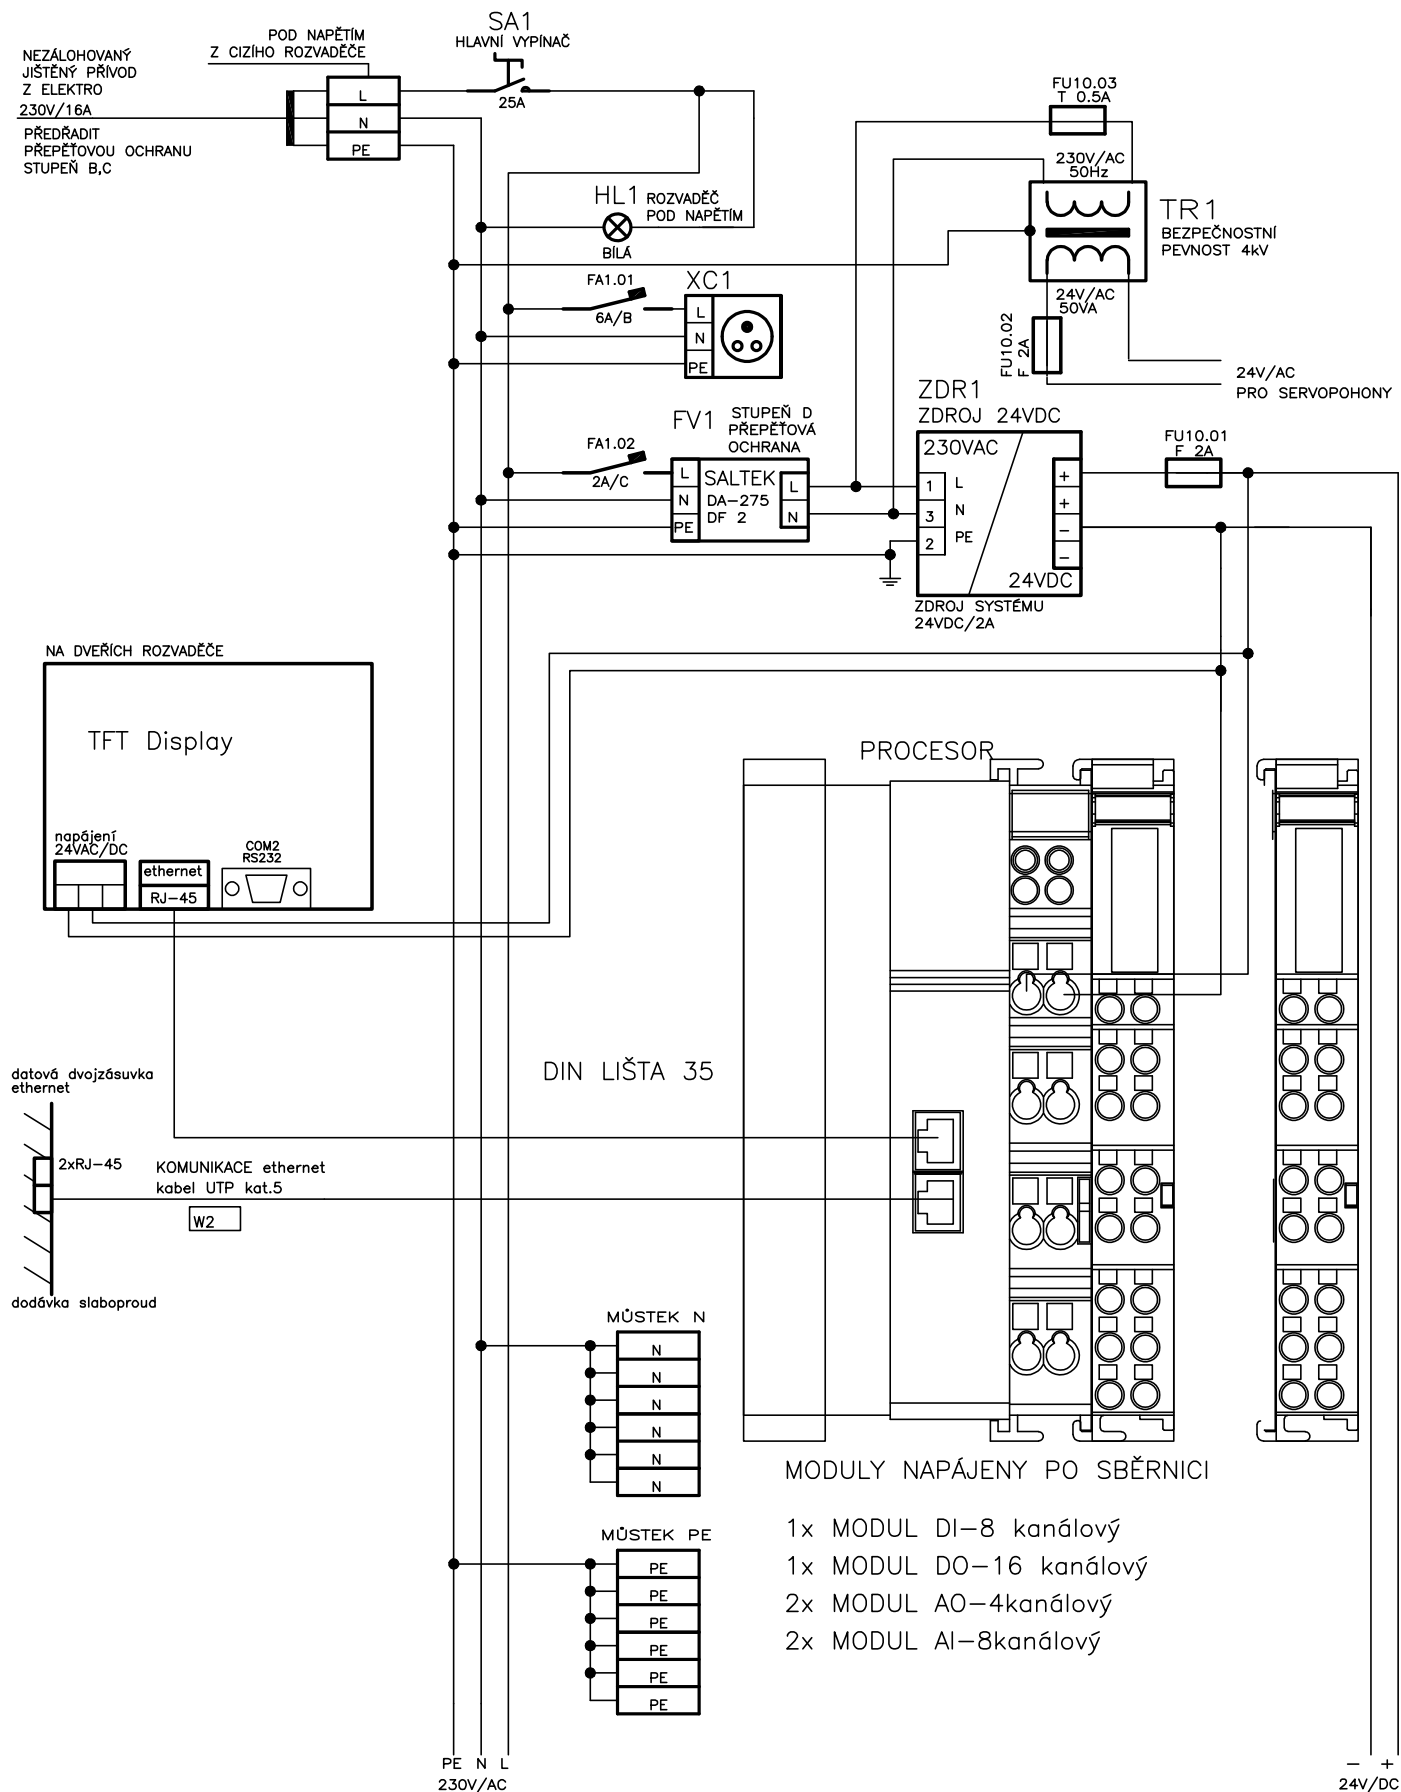

STRANA 8	DATUM	09/2018	AKCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDENTSKÁ 1295/4 GENERÁLNÍ OPRAVA E1	ČÁST SCHEMA NAPÁJENÍ MaR	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADEČ		MaR	01
	NÁVRH	ING.J.PTÁČEK				RA-E1			
	VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK				ZAKÁZKA	MĚŘITKO		
	STANDARD	ČSN							

NÁVRH ROZVADĚČE RA-E1

Č.	REFER.	TEXT
1	SA1	HLAVNÍ VYPÍNAČ
2	HL1	ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ


ROZMĚRY cca Š–V–H 600x1000x300

PŘÍVOD KABELU HOREM


OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

POHLED DO SKŘÍŇĚ

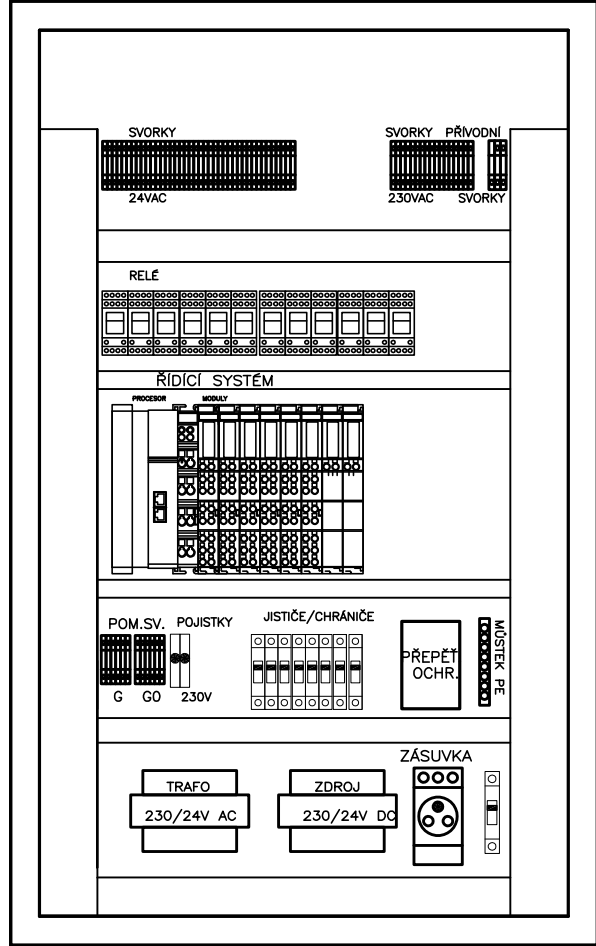

POHLED NA ČELNÍ DESKU

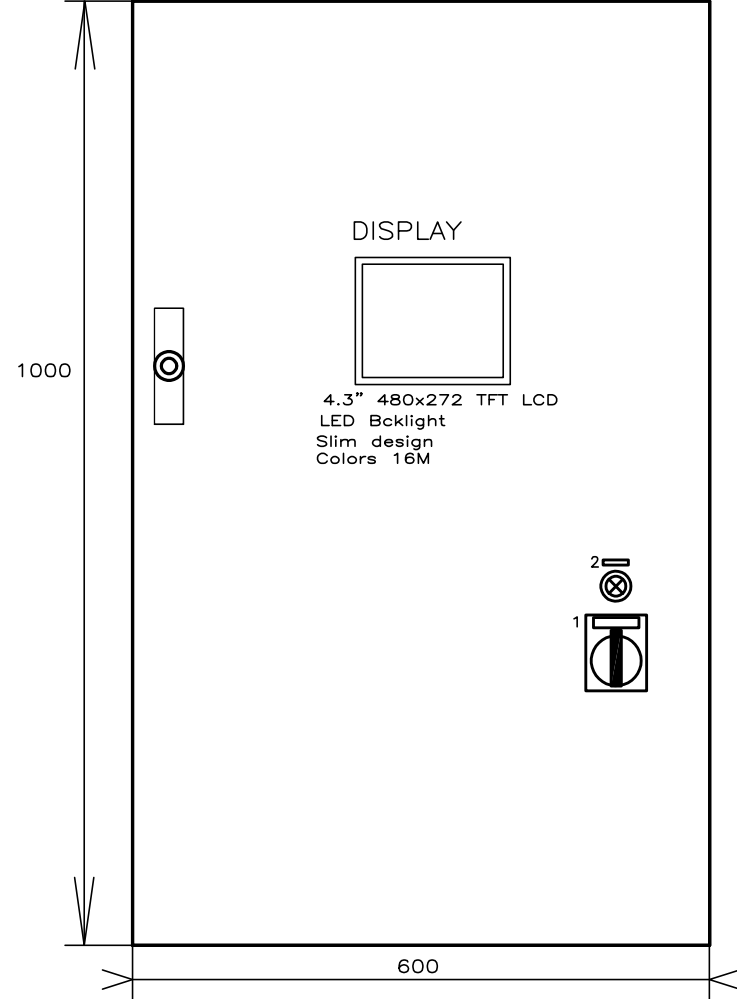

9	STRANA	DATUM	05/2016	AKCE	ČÁST	NÁVRH ROZVADĚČE MaR	SIL spol. s r.o. U BESEDY 8 LIBEREC	ROZVADĚČ		MaR	
		NÁVRH	ING.J.PTÁČEK					RA—E			02
		VYPRACOVAL	J.ŠIMŮNEK					ZAKÁZKA	MĚŘITKO		
		STANDARD	ČSN								
				TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDENTSKÁ 1295/4 GENERÁLNÍ OPRAVA E1							