



2.pp - suterén -5,600

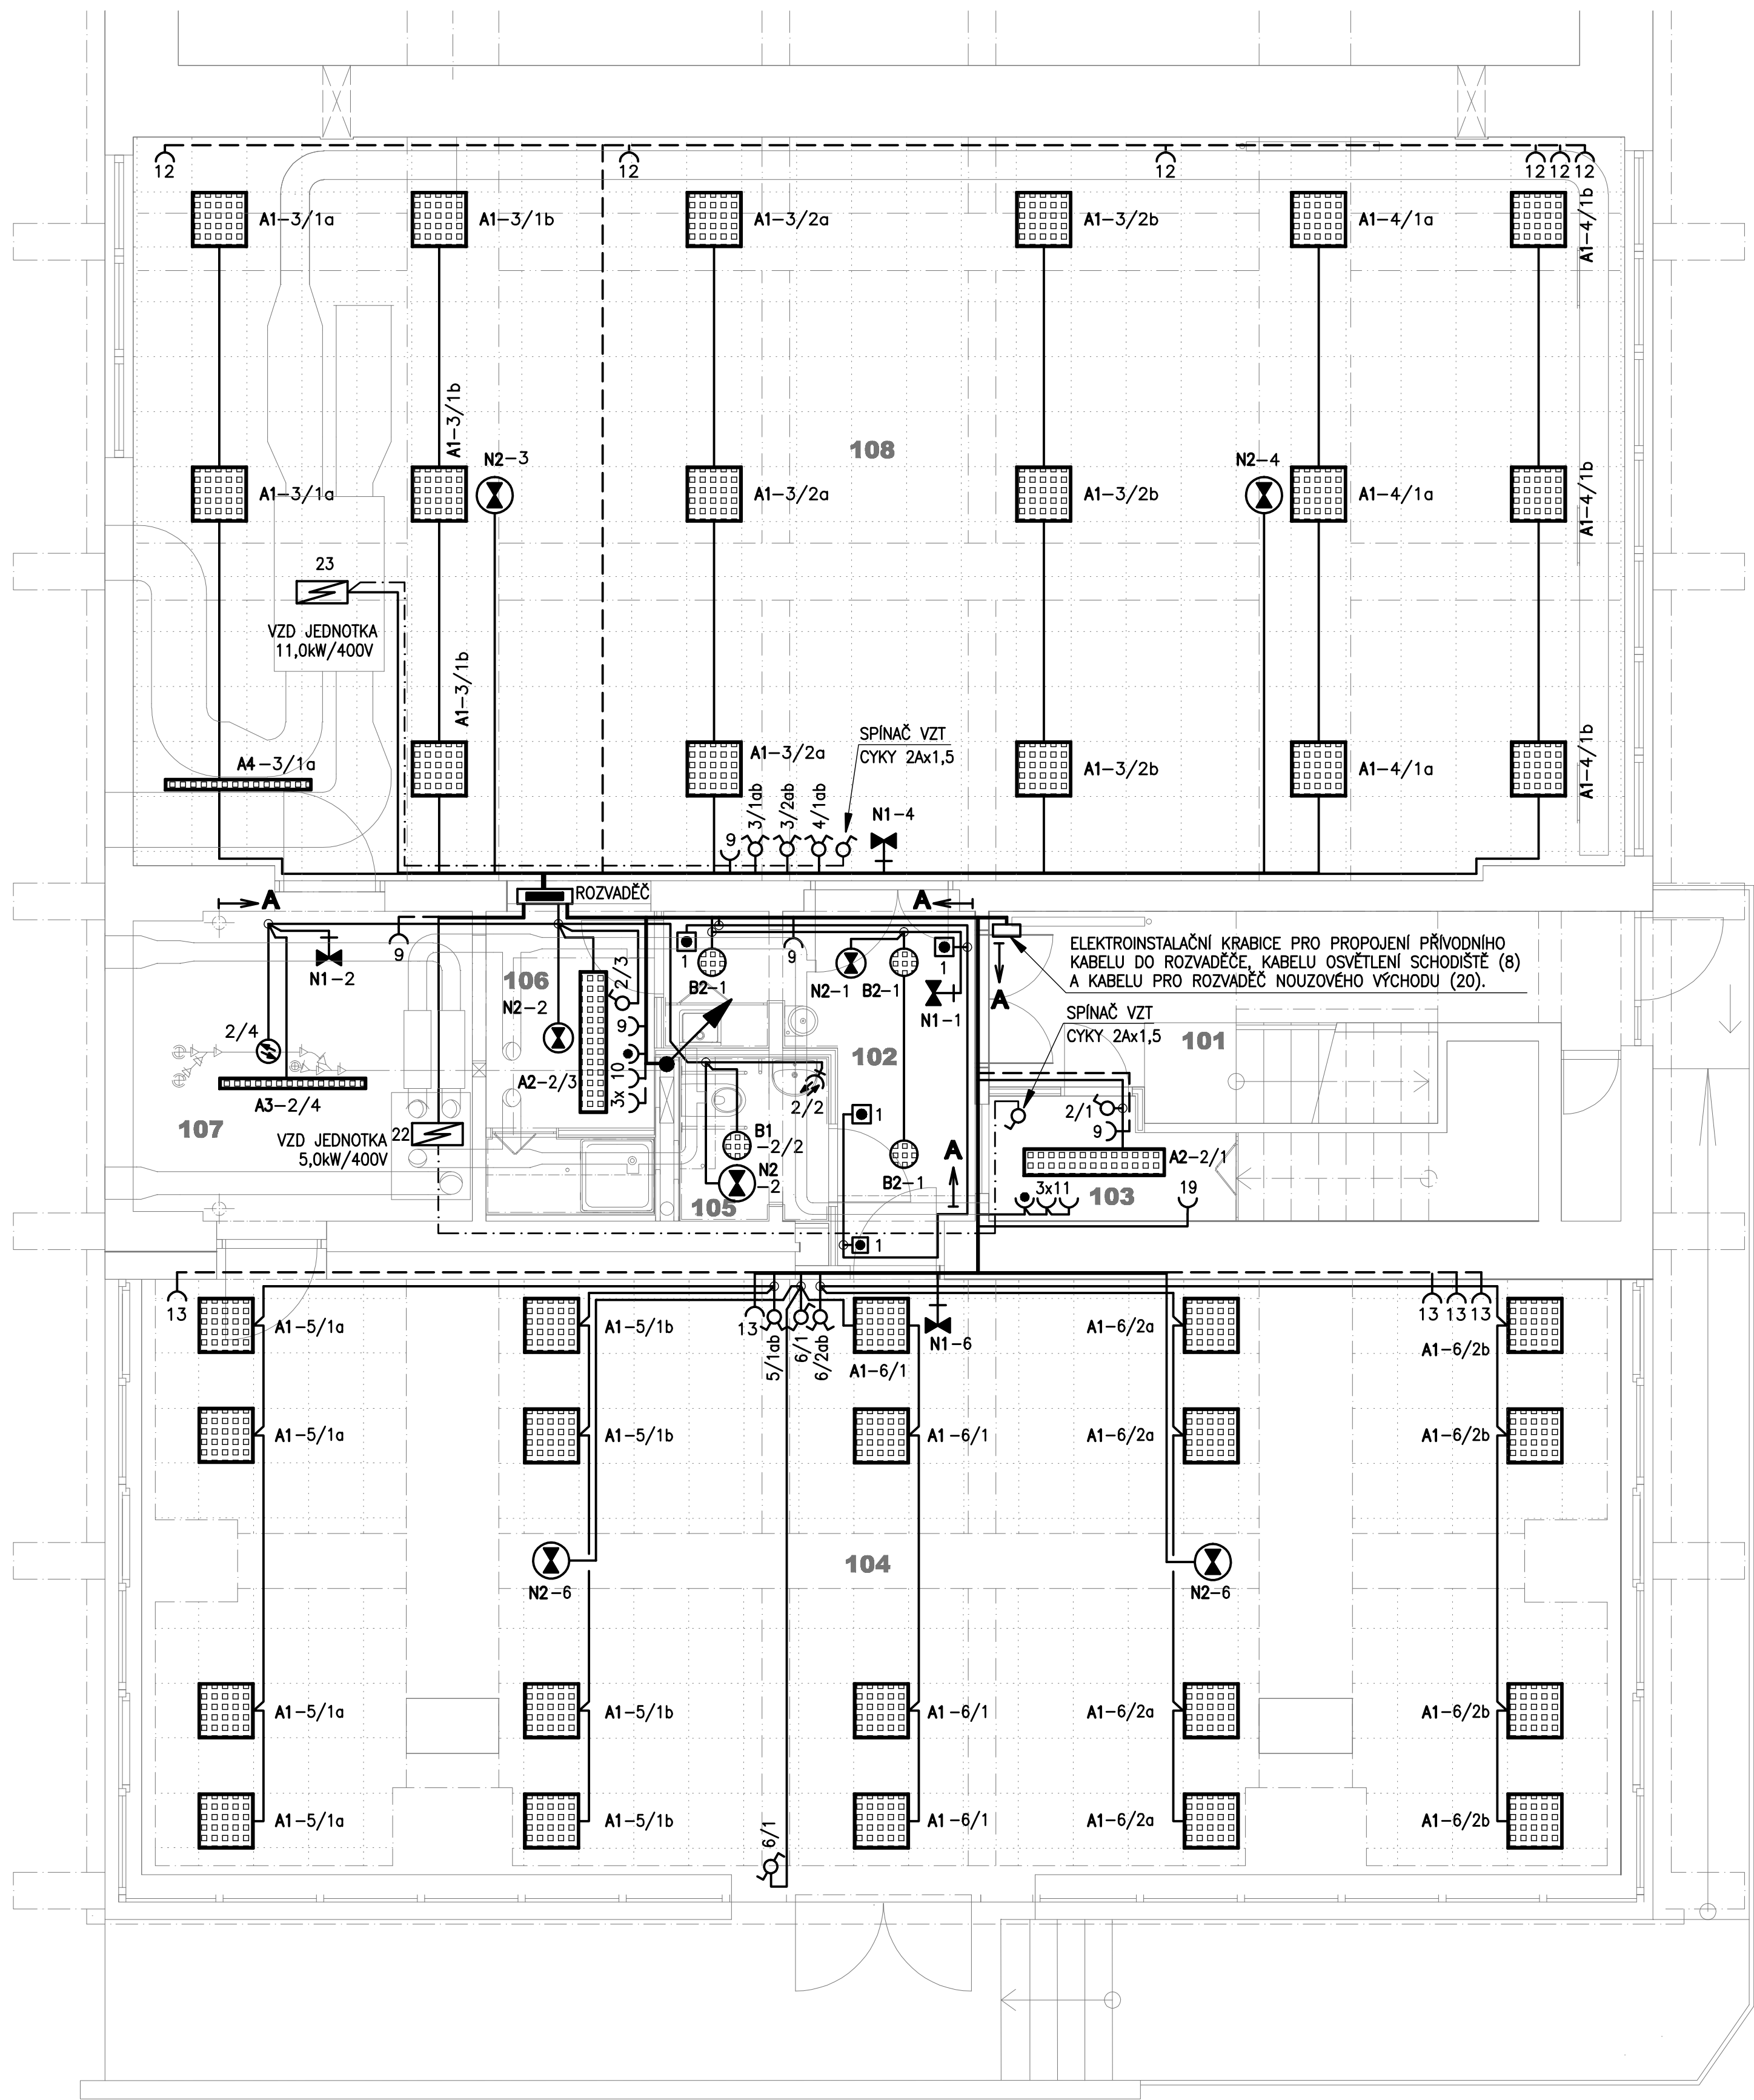

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.pp - stávající stav

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	CHODBA + SCHODIŠTĚ	11,09
102	CHODBA	8,82
103	RECEPCE	7,43
104	TĚLOCVIČNA - CROSSFIT	104,85
105	WC IMOBILNÍ + PERSONÁL	2,88
106	ŠATNA LEKTOŘI	6,26
107	NÁRAĐOVNA	12,84
108	TĚLOCVIČNA - BOJOVÉ SPORTY	131,88


ZAPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA WC PRO IMOBILNÍ



LEGENDA ELEKTRO:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360°
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ, 180°
- ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA POD OMÍTKU, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, 16A/230V, IP20

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Autorizační razítko		Investor	Projekční kancelář	
		Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	<div><div>BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Jeromír Bednář	Pavel Bednář	Ev. číslo	040-19-3
			Formát	6x A4
Akce			Datum	04.2019
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II			Měřítko	1 : 60
TUL - tělocvičny Harcov - objekt A			Číslo paré	Číslo výkresu
Část				
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE				
D.1.4.5 - INSTALACE SLABOPROUDU				
Výkres	PŮDORYS 2.PP - SUTERÉN ELEKTROINSTALACE			02