



PŮDORYS 1.PP - MEZIPATRO

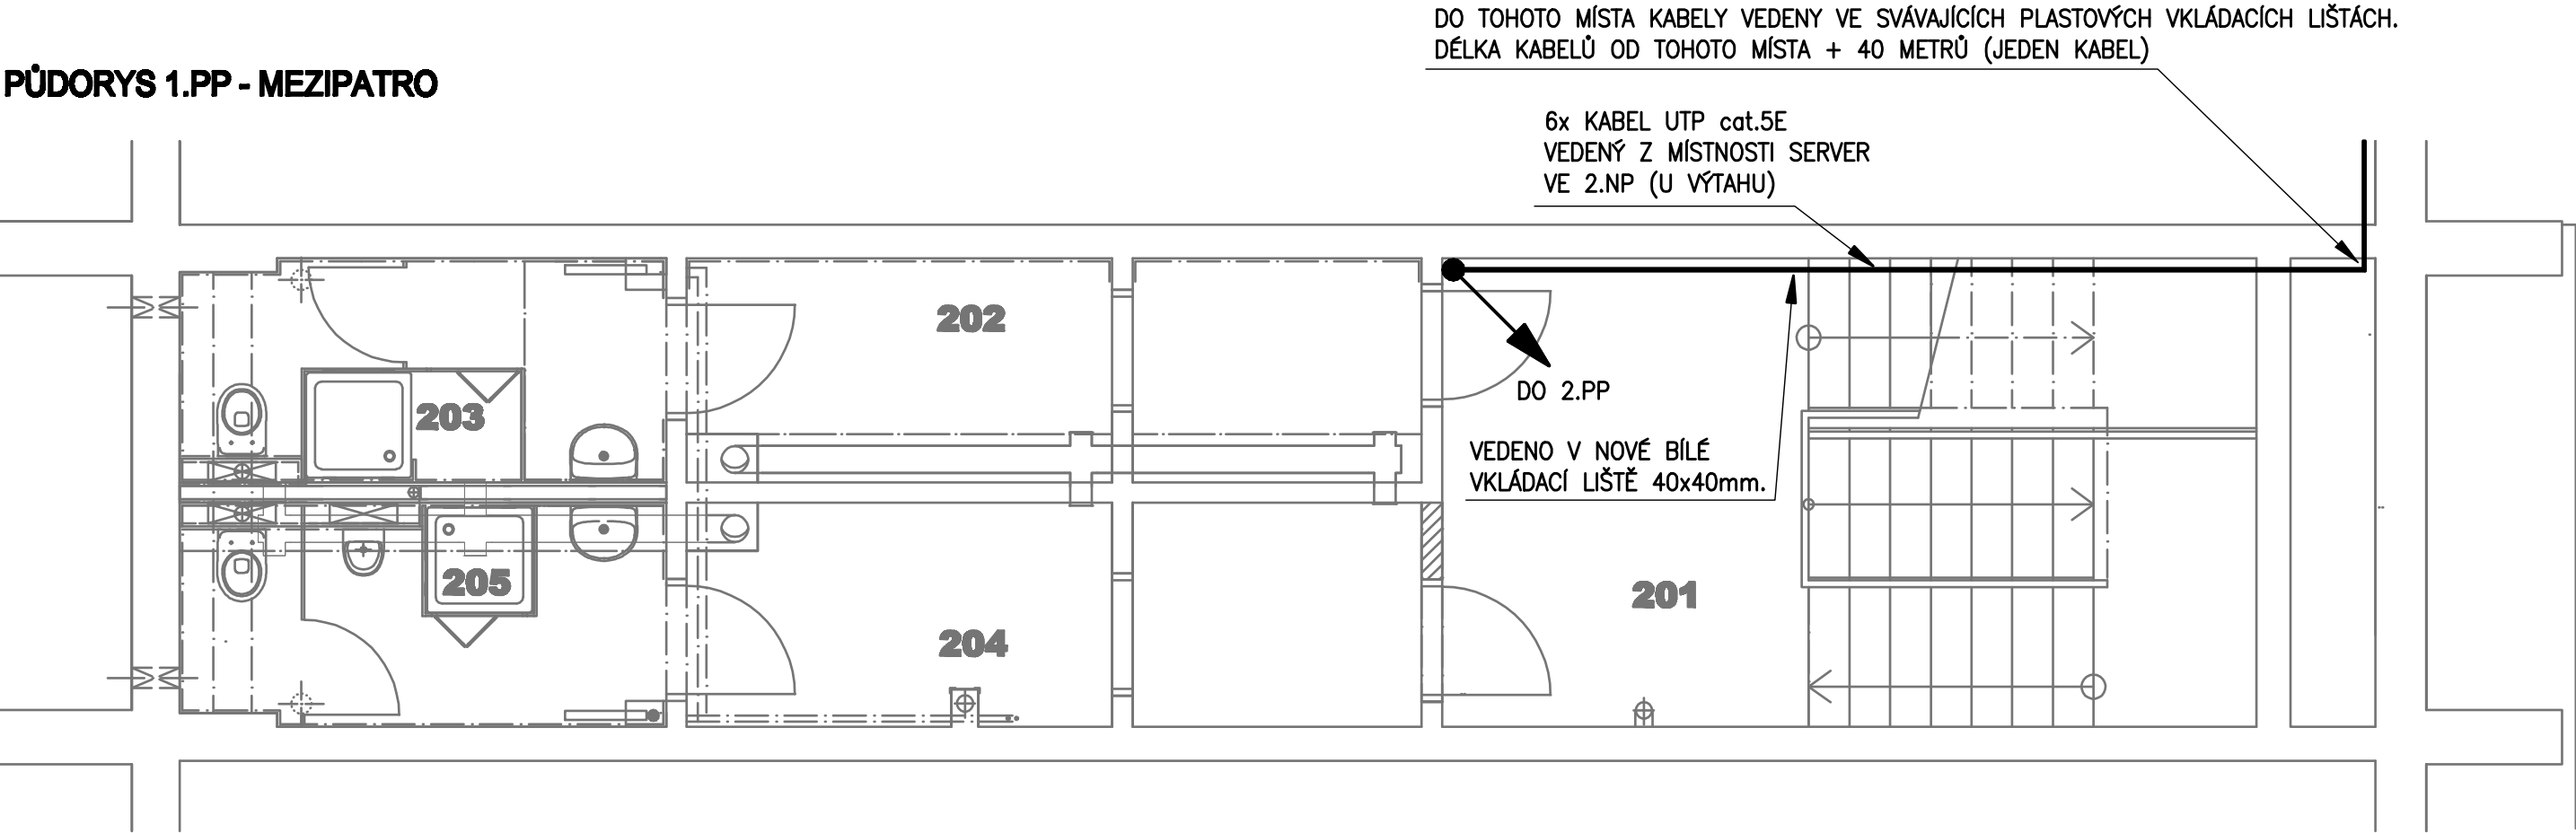

LEGENDA:

- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45
- KABELOVÁ TRASA – DATOVÉ KABELY UTPcat.5e LSOH

PŮDORYS 2.PP - SUTEREN



Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN–S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41  
Ochrana před dotykem neživých částí – základní – samočinným odpojením od zdroje  
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním  
V sekundární části – bezpečným malým napětím SELV  
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165  
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000–5–51

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Jaromír Bednář	Pavel Bednář	Ev. číslo	040-19-3
			Formát	6x A4
Akce REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II TUL - tělocvičny Harcov - objekt A			Datum	04.2019
			Měřítko	1 : 50
			Číslo paré	Číslo výkresu
Část D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE D.1.4.5 - INSTALACE SLABOPROUDU				
Výkres PŮDORYSY 1.PP A 2.PP STRUKTUROVANÁ KABELAŽ				
				05